


Технический комитет по стандартизации
«Промышленная трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК259)
Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения»



СТАНДАРТ ЦКБА

СТ ЦКБА 010-2004

Арматура трубопроводная

**ПОКОВКИ, ШТАМПОВКИ И ЗАГОТОВКИ ИЗ
ПРОКАТА**

Технические требования

НПФ «ЦКБА»

2004

**ЦКБА**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ"195027, Россия, Санкт-Петербург
проспект Шаумяна, д. 4/1, лит. А
Приемная: Тел. (812) 331-27-50
Факс (812) 331-80-06а/я 33, СПб, 195027
e-mail: info@ckba.ru
http://www.ckba.ruОтдел № 115-2/1-14 от 30.07.2008
на № 708 от 22.07.2008Директору
Корпорации "СПЛАВ" ПКТИ АТОМАРМПРОЕКТ
Кочкину С.В.173021, Великий Новгород, Нехинская, 61
Тел.: (8162) 68-08-70
68-08-81Факс: (8162) 68-08-74
E-mail: pkti@splav.net

Для стали 08X18H10T-ВД при температуре 250 °С нормы механических свойств назначаются аналогично нормам для стали 08X18H10T в соответствии с рекомендацией ЦНИИ КМ "Прометей" по ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

Сортовой прокат и поковки из него толщиной или диаметром до 200 мм:
 $\sigma_b = 397$ (40,5) МПа (кгс/мм²); $\sigma_{0,2} = 176$ (18) МПа (кгс/мм²); $\delta = 28$ %; $\psi = 40$ %.

Плиты, поковки из слитка, листовые заготовки и штамповки диаметром более 40 до 200 мм: $\sigma_b = 382$ (39) МПа (кгс/мм²); $\sigma_{0,2} = 167$ (17) МПа (кгс/мм²); $\delta = 27$ %; $\psi = 40$ %.

Плиты, поковки из слитка, листовые заготовки и штамповки диаметром более 200 мм:
 $\sigma_b = 368$ (37,5) МПа (кгс/мм²); $\sigma_{0,2} = 152$ (15,5) МПа (кгс/мм²); $\delta = 27$ %; $\psi = 40$ %.

Трубы: $\sigma_b = 421$ (43) МПа (кгс/мм²); $\sigma_{0,2} = 187$ (19) МПа (кгс/мм²); $\delta = 26$ %; $\psi = 53$ %.

Соответствующие изменения будут внесены в СТ ЦКБА 010-2004 в ближайшее время.

Первый зам. генерального директора

Ю.И. Тарасев

Исполнитель: Лабунец И.И., тел. (812) 325-92-49



18. Jul. 2008 15:25



Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов

№ 5699
ПКТИ Атомармпроект
Вх. № 929
От 18.07.08 Федеральное

государственное унитарное предприятие

«18» 07 2008 г.
№ 6-Ф/1729

ОАО "Корпорация "Сплав"
ПКТИ АТОМАРМПРОЕКТ
Директору
г-ну Кочкину С.В.
г. Великий Новгород
Факс: (8162) 68-08-74

На Ваш № 701
от 18.07.2008г.

Для проведения расчетов деталей из стали 08X18H10T-ВД, работающих при температуре 250° можно пользоваться нормами механических свойств, приведенными в таблице 5 СТ ЦКБА 010-2004 для стали 08X18H10T.

Метод выплавки коррозионностойкой стали может сказываться на механических свойствах стали при температурах выше 500°С (что связано с величиной зерна).


/ Начальник НПК-6

Карзов Г.П.

Исп. Башаева
т.(812) 274-12-19



Изменение в полном объеме проведено

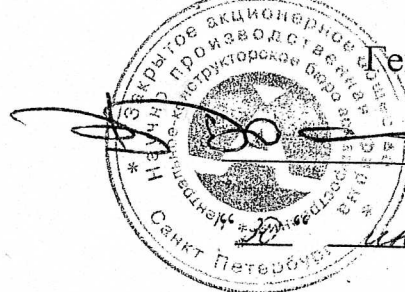

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "НПФ "ЦКБА"
Дыдычкин В.П.

2009г.

Изменение № 4

СТ ЦКБА 010-2004 «Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования»

Утверждено и введено в действие Приказом от "30" июля 2009 г. № 33

Дата введения: 01.10.2009

Листы 33, 50 заменить листами: 33, 50 с изм. 4.

Приложение: листы 33, 50 с изм. 4.

Примечание – Дополнены примечание к таблице 9 и перечень ссылочных нормативных документов.

Первый зам. генерального директора –
директор по научной работе

Ю.И. Тарасьев

Заместитель генерального директора –
главный конструктор

В.В. Ширяев

Заместитель директора –
начальник технического отдела

С.Н. Дунаевский

Начальник отдела № 115

Е.С. Семенова

Ведущий специалист по металловедению

И.З. Снегур

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ТК 259

М.И. Власов

Представитель заказчика 1024 ВП МО РФ

А.А. Хапин

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО “НПФ ”ЦКБА”
_____ Дыдычкин В.П.
“ 26 “ _____ марта 2009г.

Изменение № 3

СТ ЦКБА 010-2004 «Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования»

Утверждено и введено в действие Приказом от “ 26 “ марта 2009 г. № 15

Дата введения: 01.07.2009

Листы 2, 5, 6, 11, 18, 24, 25, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 51 заменить листами: 2, 5, 6, 11, 18, 24, 25, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 51 с изм. 3.

Приложение: листы 2, 5, 6, 11, 18, 24, 25, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 51 с изм. 3.

П р и м е ч а н и е – Введены ссылки на НП-071-06 и данные по сталям 10X18Н9, 10X18Н9-ВД, 10X18Н9-Ш.

Первый заместитель генерального
директора

Ю.И. Тарасьев

Заместитель генерального директора-
главный конструктор

В.В. Ширяев

Зам. главного конструктора -
начальник технического отдела

С.Н. Дунаевский

Начальник отдела № 115

Е.С. Семенова

Ведущий специалист по металловедению

И.З. Снегур

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ТК 259

М.И. Власов

Представитель заказчика 1024 ВП МО РФ

А.А. Хапин

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») и Научно-промышленной ассоциацией арматуростроителей (НПАА).

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 28.12.2004 г. № 58.

3 СОГЛАСОВАН:

Техническим комитетом по стандартизации «Промышленная трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК259);

ФГУП ЦНИИКМ «Прометей» (письмо № 6-11/2021 от 22 декабря 2004г.);

ОАО «НИИХИММАШ» (письмо № 7064-21-8/517 от 29 июля 2004 г.);

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору:

- Управление технического надзора (письмо № 09-03/220 от 08.02.2005);
- Управление по регулированию безопасности атомных станций (письмо № 06-04/106 от 07.02.2005);

1024 ВП МО.

4 Стандарт рекомендован ФГУП ВО «Безопасность» (письмо № 00/951 от 05.03.2009).

5 ВЗАМЕН ОСТ 26-07-1419-76

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ 2009 год с изменениями № 1, № 2, № 3

*По вопросам заказа стандартов ЦКБА
обращаться в ЗАО «НПФ ЦКБА»
по телефонам (812) 331-27-52, 331-27-43
195027, Россия, С-Петербург, пр. Шаумяна, 4, корп.1, лит «А»
ckba121@ckba.ru*

© ЗАО «НПФ «ЦКБА» 2004

© ЗАО «НПФ «ЦКБА» 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ЗАО «НПФ «ЦКБА»

Содержание

1 Область применения	5
2 Классификация	6
3 Технические требования	12
4 Методы испытаний	34
5 Правила приемки	39
6 Порядок оформления в чертежах технических требований, предъявляемых к деталям, изготавливаемым из заготовок.	41
Приложение А Марки стали в зависимости от диаметра (толщины) поковок и заготовок из проката требуемой категории прочности	44
Приложение Б Критическая температура хрупкости	46
Приложение В Примечания к измерениям твердости по шкале «С» Роквелла	47
Приложение Г Перечень ссылочных нормативных документов	48

СТАНДАРТ ЦКБА

Арматура трубопроводная ПОКОВКИ, ШТАМПОВКИ И ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОКАТА Технические требования

Дата введения 2005-10-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на поковки, штамповки, заготовки из проката для трубопроводной арматуры, устанавливаемой на опасных производственных объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - надзорным органам), Министерству обороны России (МО РФ) и арматуры общепромышленного назначения.

Под заготовкой в дальнейшем подразумевается предмет производства в виде поковок, штамповок или проката для одной или нескольких деталей. Стандарт устанавливает группы заготовок и основные технические требования к их приемке и поставке.

Стандарт не распространяется на заготовки, технические требования к которым установлены специальными стандартами или техническими условиями, в том числе на заготовки основного расчетного крепежа.

Стандарт разработан с учетом требований ПНАЭГ-7-008, НП-068^①, **НП-071-06**, УП-01-1874, ПБ 03-585, СТ ЦКБА 005.1.

1.2 Перечень ссылочных нормативных документов приведен в приложении Г.

2 Классификация

2.1 Заготовки, в зависимости от назначения и условий работы изготавливаемых из них деталей, разделяются по видам испытаний на восемь групп, указанных в таблице 1.

2.2 Могут быть предусмотрены дополнительные виды испытаний: определение ударной вязкости при отрицательных температурах, **определение величины аустенитного зерна**, определение прочностных свойств при повышенных температурах, макро- и микроанализ структуры стали, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый или капиллярный контроль и др. Необходимость проведения дополнительных видов испытаний указывается в нормативной документации (НД) или конструкторской документации (КД). В этом случае, заготовки также относятся к одной из групп в соответствии с таблицей 1.

Поковки, штамповки и заготовки из проката, предназначенные для изготовления корпусных деталей арматуры, работающей при $P_N \geq 10$ МПа (100 кгс/см²), подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %.

2.3 Виды контроля материала заготовок основных деталей арматуры атомных станций (АС) определяются классом и группой арматуры, указанными в технических условиях (ТУ) на изделие и приведены в таблице 2.

К основным деталям относятся детали (**кроме прокладок и сальниковых уплотнений**), разрушение которых может привести к **потере герметичности** арматуры по отношению к внешней среде и **деталей затвора**.

Для изготовления основных деталей следует применять марки материалов, приведенные в приложении 9 ПНАЭГ-7-008 и **приложении 12 (таблица 1) НП 068-05**.

Применение химико-термической обработки деталей, работающих в контакте с теплоносителем первого и второго контуров, не допускается.

Виды контроля материалов основных деталей судовой арматуры МО РФ определяются условиями работы (давление, температура, состав среды, доступность для ремонта) – аналогично требованиям ОСТ 5.9634, раздел 4 (для сварных швов) и при этом категории I, II, III ОСТ 5.9634 приравниваются соответственно к требованиям классов и групп 1А, 2ВПа, 3СШа НП-068-05 и таблице 2 настоящего стандарта.

Для основных деталей судовой арматуры составляется «Таблица контроля качества основного металла», как для арматуры АС.

2.4 Для заготовок из конструкционных углеродистых и легированных сталей V группы испытаний допускается производить определение механических свойств на заготовках не с нижними и верхними пределами твердости, а со значениями твердости, находящимися в пределах заданной категории прочности. В этом случае твердость является дополнительной сдаточной характеристикой.

Т а б л и ц а 1 – Виды и объем испытаний заготовок

Группа испытаний	Условия комплектования партии	Вид испытаний	Объем испытаний	Сдаточные характеристики	Применяемость
I	Заготовки одной марки материала	-	-	-	Для деталей, подвергающихся незначительным напряжениям, размеры которых принимаются по конструктивным соображениям (без расчета на прочность)
II	Заготовки одной марки материала, совместно прошедшие термообработку	Измерение твердости	5 % от партии, но не менее 5 шт.	Твердость	Для малонагруженных деталей, имеющих запас прочности, превышающий расчетный
III	Заготовки одной марки материала, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Измерение твердости	Каждая заготовка	Твердость	Для деталей, работающих в условиях сложно-напряженного состояния при запасе прочности значительно превышающем расчетный. Для деталей, работающих на сжатие при расчетных запасах прочности
IV	Заготовки одной плавки, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Испытание на растяжение Испытание на ударный изгиб Измерение твердости	От партии до 20 шт. включительно – одна проба, свыше 20 шт.- две пробы ¹⁾ Каждая заготовка ²⁾	Предел текучести Относительное сужение Ударная вязкость -	Для деталей, работающих в условиях сложно-напряженного состояния при расчетных запасах прочности или подвергающихся динамическим воздействиям

СТ ЦКБА 010-2004

Продолжение таблицы 1

Группа испытаний	Условия комплектования партии	Вид испытаний	Объем испытаний	Сдаточные характеристики	Применяемость
V	Заготовки одной плавки совместно прошедшие термическую обработку	Испытание на растяжение	От партии до 20 шт. включительно – одна проба, свыше 20 шт.- две пробы, с нижним и верхним пределом твердости для заготовок из конструкционных и углеродистых легированных сталей ¹⁾	Предел текучести	Для особо ответственных деталей, работающих в условиях, указанных для группы IV
		Испытание на ударный изгиб		Относительное сужение. Ударная вязкость	
		Измерение твердости	Каждая заготовка ²⁾	-	
VI	Принимается индивидуально каждая заготовка	Испытание на растяжение	Каждая заготовка	Предел текучести	Для особо ответственных деталей, работающих в условиях, указанных для группы IV
		Испытание на ударный изгиб		Относительное сужение. Ударная вязкость	
		Измерение твердости		-	

СТ ЦКБА 010-2004

Окончание таблицы 1

Группа испытаний	Условия комплектования партии	Вид испытаний	Объем испытаний	Сдаточные характеристики	Применяемость
VII	Заготовки одной плавки, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Определение межкристаллитной коррозии	От партии – одна проба	Стойкость к межкристаллитной коррозии	Для деталей, работающих под воздействием коррозионноактивной среды, вызывающей межкристаллитную коррозию
VIII	Заготовки одной плавки, совместно прошедшие термическую обработку	Определение межкристаллитной коррозии	От партии – одна проба	Стойкость к межкристаллитной коррозии	Для особо ответственных деталей, работающих под воздействием коррозионноактивной среды, вызывающей межкристаллитную коррозию
<p>1) Для партии поковок из слитков по гр. IV и V свыше 100 штук отбирать 1 % от партии, но не менее 2-х проб.</p> <p>2) Допускается для измерения твердости сталей 12X18H9, 09X18H9, 10X18H9, 12X18H9T, 08X18H10T, 08X18H10T-ВД, 10X17H13M2T, 10X17H13M3T, 08X17H15M3T отбирать 25 % заготовок от партии, если твердость не указана в рабочем чертеже как сдаточная.</p> <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Значения твердости для заготовок IV, V и VI групп испытаний не являются браковочным признаком, если твердость не указана в чертеже как сдаточная.</p> <p>2 Для гр. V допускается объединять в партии заготовки по разным чертежам, отличающиеся по сечению не более, чем на 25 %, близкие по конфигурации.</p>					

СТ ЦКБА 010-2004

СТ ЦКБА 010-2004

 Т а б л и ц а 2 – Виды контроля материала заготовок основных деталей арматуры АС
 (кроме крепежа)

№ п/п	Виды контроля	Класс и группа арматуры								
		IA	2ВIIa	2ВIIв	2ВIIIa	2ВIIIв	2ВIIIс	3СIIa	3СIIв	3СIIс
1	Химический анализ ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Контроль содержания ферритной фазы в коррозионностойкой стали аустенитного класса ²⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Контроль макроструктуры	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4	Испытание на растяжение при комнатной температуре ³⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Испытание на растяжение при повышенной температуре ³⁾	+	+	+	+	+	+	+	- ⁴⁾	- ⁴⁾
6	Испытание на ударный изгиб при комнатной температуре (кроме коррозионностойкой стали аустенитного класса) ⁵⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Определение или подтверждение критической температуры хрупкости ⁶⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	-
8	Контроль на отсутствие склонности коррозионностойкой стали аустенитного, аустенитно-мартенситного, мартенситного и мартенсито-ферритного класса к межкристаллитной коррозии ⁷⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Окончание таблицы 2

№ п/п	Виды контроля	Класс и группа арматуры								
		IA	2ВIIa	2ВIIв	2ВIIIa	2ВIIIв	2ВIIIс	3СIIa	3СIIв	3СIIс
9	Контроль на содержание неметаллических включений в коррозионностойких сталях и сплавах	+	+	+	+	+	+	-	-	-
10	Ультразвуковой контроль ⁸⁾	+	+	+	+	+	+	+	- ⁹⁾	- ⁹⁾
11	Контроль капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопией ¹⁰⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+

¹⁾ Для деталей площадью поверхности более 10^{-2} м^2 , контактирующих с теплоносителем I контура, содержание кобальта (Co) должно быть не более 0,2 %. Требование по ограничению содержания кобальта не распространяется на сильфоны. **Использование сплавов арматуры на основе меди или легированных медью для изготовления деталей, контактирующих с теплоносителем I контура не допускается.**

²⁾ Определение ферритной фазы производится только для заготовок свариваемых деталей. Для заготовок несвариваемых деталей определение феррита производится по требованию чертежа. Не требуется определение содержания ферритной фазы в заготовках, подлежащих наплавке твердыми износостойкими материалами.

³⁾ Испытания на растяжение проводятся по гр. IV таблица 1. Сдаточными характеристиками для изделий АС являются $\sigma_{0,2}$, σ_b , δ_5 , ψ , КСУ. Испытания на растяжение при повышенной (расчетной) температуре проводятся для заготовок, работающих при температуре среды выше 100°C .

⁴⁾ Контроль механических свойств при повышенной температуре проводится по требованию чертежа.

⁵⁾ Испытание на ударный изгиб проводится в тех случаях, когда не определяется $T_{\text{кo}}$.

⁶⁾ Критическая температура хрупкости определяется для корпусных деталей. Определение критической температуры хрупкости не производится в случаях, предусмотренных п. 5.8.1.9 ПНАЭГ-7-002. Справочные значения критической температуры хрупкости для сталей **20**, **22К**, **15 ГС**, **16 ГС**, **07Х16Н4Б**, **25ХМФ**, **38ХН3МФА** приведены в приложении Б.

⁷⁾ Испытания на межкристаллитную коррозию (МКК) проводят по гр. VII таблица 1. Для газообразных рабочих сред испытания на МКК не проводятся.

⁸⁾ Контроль штамповок методом УЗК допускается проводить на исходном полуфабрикате, не подвергаемом термической обработке, и считать его приемосдаточным.

⁹⁾ Ультразвуковой контроль проводится по требованию конструкторской документации.

¹⁰⁾ Контроль капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопией производится на деталях в местах, указанных на чертеже.

Примечания

1 По требованию заказчика вид и объем контроля заготовок основных деталей могут быть дополнены.

2 Перечень основных деталей должен быть указан в ТУ на конкретную арматуру.

3 Допускается проводить контроль по гр. V, VI, VIII по требованию конструкторской документации.

2.5 Для заготовок IV, V и VI групп испытаний, при необходимости, в зависимости от условий работы, могут быть назначены дополнительные сдаточные характеристики (σ_b , δ , твердость), кроме установленных таблицей 1, согласно указаниям чертежа.

2.6 Для заготовок из высоколегированных сталей и сплавов аустенитного, аустенито-ферритного классов, не упрочняемых термической обработкой, испытание на ударный изгиб не производится, и ударная вязкость не является сдаточной характеристикой, за исключением случаев, когда необходимость испытания определяется техническими требованиями чертежа.

2.7 Для общепромышленной арматуры при указании в чертежах V и VIII групп испытаний предприятие-изготовитель по согласованию с разработчиком может производить испытание по группам IV и VII соответственно, при обязательной автоматической регистрации температур в процессе термической обработки.

2.8 При проведении процессов химико-термической обработки (цементация, азотирование, цианирование и пр.) партии заготовок комплектуются в соответствии с группой V согласно таблице 1. Для контроля отбирается один образец-свидетель или одна деталь от партии. Свидетелем является ударный образец. Сдаточными характеристиками являются твердость и глубина слоя, что должно быть оговорено в чертеже.

Контроль механических свойств заготовок производится до химико-термической обработки, если он предусмотрен требованиями чертежа.

2.9 При проведении закалки токами высокой частоты (т.в.ч.) партии заготовок комплектуются в соответствии с группой IV согласно таблице 1 настоящего стандарта. Для контроля отбирается одна деталь или один образец-свидетель от партии, вырезанный из детали при сохранении необходимой конфигурации поверхности. Сдаточными характеристиками являются твердость и глубина слоя. Если глубина слоя не указана в чертеже детали, то она не является сдаточной характеристикой.

3 Технические требования

3.1 Химический состав сталей и сплавов для заготовок должен соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий (ТУ): для заготовок из углеродистых, низколегированных и легированных сталей – ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281, ГОСТ 20072, коррозионностойких сталей и сплавов – ГОСТ 5632, бронз – ГОСТ 18175, титановых сплавов – ГОСТ 19807 и др.

При изготовлении деталей арматуры из титановых сплавов ковкой и штамповкой производить контроль содержания водорода в сплавах.

3.2 Для всех групп испытаний указанные в чертежах марки сталей и сплавов должны быть проверены предприятием-изготовителем арматуры по сертификатам на соответствие требованиям стандартов или технических условий.

При отсутствии сертификата или неполноте сертификатных данных применение материалов допускается только после проведения предприятием-изготовителем необходимых испытаний и исследований, подтверждающих полное соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий.

Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления деталей арматуры АС, изделий МО РФ и для I категории трубопроводов по ПБ 03-585 не допускается.

По требованию представителя заказчика, представителя надзорных органов производится дополнительная проверка материалов на соответствие сертификатным данным и при наличии сертификата.

3.3 Поковки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и НД по рабочим чертежам на конкретные поковки.

3.4 Исходным материалом для изготовления поковок могут служить слитки, обжатые болванки (блумсы), кованные и катаные заготовки и различные виды проката.

3.5 По механическим свойствам заготовки из конструкционных углеродистых, низколегированных и легированных сталей после окончательной термической обработки разделяются на категории прочности. Категории прочности, соответствующие им нормы механических свойств, определяемые при испытании на продольных образцах, и нормы твердости, приведены в таблице 3.

3.6 Проектной организацией могут быть назначены повышенные или пониженные нормы механических свойств по сравнению с указанными в таблице 3. В этом случае, на чертеже заготовки записываются требуемые характеристики без указания категории прочности.

Т а б л и ц а 3 – Механические свойства и твердость заготовок из углеродистой низколегированной и легированной стали

Категория прочности	Механические свойства, не менее														Твердость по Бринеллю (на поверхности заготовок)	
	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Временное сопротивление разрыву σ_B , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_s , %				Относительное сужение ψ , %				Ударная вязкость, КСУ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)					
			Диаметр (толщина) поковок и заготовок из проката сплошного сечения													
			До 100	Св.100 до 300	Св. 300 до 500	Св. 500 до 800	До 100	Св.100 до 300	Св. 300 до 500	Св. 500 до 800	До 100	Св.100 до 300	Св.300 до 500	Св.500 до 800	НВ	d _{отп} , мм
КП 175 (18)	175 (18)	355 (36)	28	24	22	20	55	50	45	40	64 (6,5)	59 (6,0)	54 (5,5)	49 (5,0)	от 101 до 143	от 5,85 до 5,00
КП 195 (20)	195 (20)	390 (40)	26	23	20	18	55	50	45	38	59 (6,0)	54 (5,5)	49 (5,0)	44 (4,5)	от 111 до 156	от 5,60 до 4,80
КП 215 (22)	215 (22)	430 (44)	24	20	18	16	53	48	40	35	54 (5,5)	49 (5,0)	44 (4,5)	39 (4,0)	от 123 до 167	от 5,35 до 4,65
КП 245 (25)	245 (25)	470 (48)	22	19	17	15	48	42	35	30	49 (5,0)	39 (4,0)	34 (3,5)	34 (3,5)	от 143 до 179	от 5,00 до 4,50
КП 275 (28)	275 (28)	530 (54)	20	17	15	13	40	38	32	30	44 (4,5)	34 (3,5)	29 (3,0)	29 (3,0)	от 156 до 197	от 4,80 до 4,30
КП 315 (32)	315 (32)	570 (58)	17	14	12	11	38	35	30	30	39 (4,0)	34 (3,5)	29 (3,0)	29 (3,0)	от 167 до 207	от 4,65 до 4,20
КП 345 (35)	345 (35)	590 (60)	18	17	14	11	45	40	38	33	59 (6,0)	54 (5,5)	49 (5,0)	39 (4,0)	от 174 до 217	от 4,55 до 4,10
КП 395 (40)	395 (40)	615 (63)	17	15	13	11	45	40	35	30	59 (6,0)	54 (5,5)	49 (5,0)	39 (4,0)	от 187 до 229	от 4,40 до 4,00
КП 440 (45)	440 (45)	635 (65)	16	14	13	11	45	40	35	30	59 (6,0)	54 (5,5)	49 (5,0)	39 (4,0)	от 197 до 235	от 4,30 до 3,95
КП 490 (50)	490 (50)	655 (67)	16	13	12	11	45	40	35	30	59 (6,0)	54 (5,5)	49 (5,0)	39 (4,0)	от 212 до 248	от 4,15 до 3,85
КП 540 (55)	540 (55)	685 (70)	15	13	12	10	45	40	35	30	59 (6,0)	49 (5,0)	44 (4,5)	39 (4,0)	от 223 до 262	от 4,05 до 3,75

Окончание таблицы 3

Категория прочности	Механические свойства, не менее														Твердость по Бринеллю (на поверхности заготовок)	
	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Временное сопротивление разрыву σ_B , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_5 , %				Относительное сужение ψ , %				Ударная вязкость, КСУ, Дж/см ² (кгс-м/см ²)					
			Диаметр (толщина) поковок и заготовок из проката сплошного сечения													
			До 100	Св.100 до 300	Св. 300 до 500	Св. 500 до 800	До 100	Св.100 до 300	Св. 300 до 500	Св. 500 до 800	До 100	Св.100 до 300	Св.300 до 500	Св.500 до 800	НВ	d _{отп} , мм
КП 590 (60)	590 (60)	735 (75)	14	13	12	10	45	40	35	30	59 (6,0)	49 (5,0)	44 (4,5)	39 (4,0)	от 235 до 277	от 3,95 до 3,65
КП 640 (65)	640 (65)	785 (80)	13	12	11	10	42	38	33	30	59 (6,0)	49 (5,0)	44 (4,5)	39 (4,0)	от 248 до 293	от 3,85 до 3,55
КП 685 (70)	685 (70)	835 (85)	13	12	11	10	42	38	33	30	59 (6,0)	49 (5,0)	39 (4,0)	39 (4,0)	от 262 до 311	от 3,75 до 3,45
КП 735 (75)	735 (75)	880 (90)	13	12	11	-	40	35	30	-	59 (6,0)	49 (5,0)	39 (4,0)	-	от 277 до 321	от 3,65 до 3,40
КП 785 (80)	785 (80)	930 (95)	12	11	10	-	40	35	30	-	59 (6,0)	49 (5,0)	39 (4,0)	-	от 293 до 331	от 3,55 до 3,35

Примечания

- 1 Категория прочности обозначается буквами КП и цифрой, указывающей предел текучести.
- 2 По согласованию между изготовителем и потребителем допускается определять вместо условного предела текучести ($\sigma_{0,2}$) физический предел текучести (σ_T) с соблюдением норм для ($\sigma_{0,2}$), указанных в таблице 2.
- 3 За толщину (диаметр) поковки и заготовки из проката принимают ее расчетное сечение под термическую обработку.

3.7 Нормы механических свойств для заготовок из конструкционных сталей диаметром (толщиной) свыше 800 мм устанавливаются по соглашению между заказчиком и изготовителем и должны быть согласованы с проектной организацией.

3.8 Рекомендуемые марки стали для заготовок из конструкционных сталей, в зависимости от категории прочности и толщины (диаметра) после окончательной термической обработки, приведены в приложении А.

3.9 Для заготовок из высоколегированных сталей и сплавов, а также сплавов на основе цветных металлов, устанавливаются требования по механическим свойствам без указания категории прочности.

Нормы механических свойств высоколегированных сталей и сплавов, а также сплавов на основе цветных металлов, приведены в таблице 4.

Если приведенные в таблице 4 механические свойства распространяются на заготовки с максимальным сечением до 60 мм, то при увеличении сечения заготовок до 100 мм допускается снижение механических свойств в следующих пределах:

- а) относительное удлинение – на 1 % абсолютного значения;
- б) относительное сужение – на 5 % абсолютного значения;
- в) ударная вязкость – на 4,9 Дж/см² (0,5 кгс·м/см²) при норме менее 78,4 Дж/см² (8 кгс·м/см²) и на 9,8 Дж/см² (1 кгс·м/см²) при норме 78,4 Дж/см² (8 кгс·м/см²) и более.

3.10 По требованию чертежа производятся испытания механических свойств заготовок при повышенных температурах.

Нормы механических свойств при температуре 20 °С и при повышенных температурах приведены в таблице 5.

При необходимости проведения испытаний механических свойств при повышенных температурах для деталей арматуры АС и судовой арматуры по заказам МО РФ нормы механических свойств при температуре 20 °С и повышенной температуре следует назначать по таблице 5.

3.11 Нормы механических свойств заготовок, если их толщины превышают указанные в таблицах 4 и 5 настоящего стандарта и таблице 2 ГОСТ 25054-81, устанавливаются по соглашению между заказчиком и изготовителем и должны быть согласованы проектной организацией.

Т а б л и ц а 4 – Механические свойства заготовок из высоколегированных сталей и сплавов на основе цветных металлов

Марка стали или сплава	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства, не менее					Твердость	
		Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	НRC ²⁾	НВ
20X13	До 60 включ.	1274-1470 (130-150)	1078-1274 (110-130)	3-8	-	10-40 (1,0-4,0)	39,6-44,5	350-400
		882 (90)	686 (70)	10	40	40 (4,0)	29-36	269-310
		784 (80)	539 (55)	12	45	60 (6,0)	23,5-29	235-269
	До 100 включ. До 300 включ.	647 (66)	441(45)	16	55	80 (8,0)	-	197-248
				15	50	75 (7,5)		
				15	45	50 (5,0)		
30X13	До 60 включ.	1470-1666 (150-170)	1176-1372 (120-140)	1-6	2-7	-	49,5-55,5	-
		882 (90)	686 (70)	10	40	30 (3,0)	29-37	269-330
		До 200 включ.	735 (75)	588 (60)	12	42	40 (4,0)	23-30
	40				40			
95X18	До 60 включ.	1470-1666 (150-170)	-	-	-	3-5 (0,3-0,5)	От 56,5 включ. и выше	-
12X17		392 (40)	245 (25)	20	50	30 (3,0)	-	126-197
			157 (16)	25	55	5 (0,5)	-	

СТ ЦКБА 010-2004

Продолжение таблицы 4

Марка стали или сплава	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства, не менее					Твердость	
		Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, Ψ , %	Ударная вязкость КСU, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	HRC ²⁾	HB
07X16H4Б, 07X16H4Б-Ш	До 200 включ.	1029 (105)	931 (95)	10	45	78 (8)	-	302-351
	До 200 включ.	882 (90)	735(75)	13	50	84 (8,5)	-	269-302
	До 400 включ.		686 (70)	12	40	60 (6,0)		
	До 500 включ.			10	25	50 (5,0)		
14X17H2	До 60 включ.	1080 (110)	834 (85)	10	30	60 (6,0)	37-42,5	331-388
		931 (95)	735 (75)		50		30-37	277-331
		735 (75)	490 (50)	14	40	22,5-31	240-260	
		784 (80)	568 (58)		43	22,5-31	229-285	
	До 100 включ.	687 (70)	540 (55)	12	40	40 (4,0)	22,5-31	229-285
	До 300 включ.							
25X17H2Б-Ш	До 60 включ.	1470 (150)	1176 (120)	8	45	40 (4,0)	От 44,5 включ. и выше	От 415 включ. и выше
		980 (100)	784 (80)	12	50	50 (5,0)	≥31	≥285
09X16H4Б-Ш (ЭИ 56-Ш), 09X16H4Б (ЭИ 56)	До 60 включ.	1180 (120)	930 (95)	8	40	60 (6,0)	39-42,5	345-388
		980 (100)	835 (85)		45		30-36	277-330
	До 200 включ.	931 (95)	784 (80)		42		-	269-302
12X18H9 09X18H9 10X18H9	До 60 включ.	490 (50)	196 (20)	45	55	-	-	121-179
	До 200 включ.			40	48			
	до 300			38	45			
До 300 включ.								

Зам.3

18

Продолжение таблицы 4

Марка стали или сплава	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства, не менее					Твердость				
		Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	HRC ²⁾	НВ			
12X18H9T	До 60 включ.	510 (52)	196 (20)	40	55	При -196 °С 120 (12) ¹⁾	-	121-179			
	До 100 включ.			39	50						
	До 160 включ.			37	45						
	До 500 включ.			37	44						
08X18H10T, 12X18H10T	До 60 включ.	490 (50)	196 (20)	40	55				-	-	121-179
	До 100 включ.	510(52) (для 12X18H10T)	196 (20)	39	50						
	До 200 включ.			38	40						
	Более 200			35	40						
08X18H10T-ВД	До 250 включ			490 (50)	206 (21)	40	55	-			
10X17H13M2T (ЭИ-448)	До 60 включ.	510 (52)	215 (22)	40	55	-	-	121-179			
	До 200 включ.		196 (20)	38	50						
	До 500 включ.			36	47						
10X17H13M3T (ЭИ-432)	До 60 включ.	510 (52)	196 (20)	40	55	-	-	121-179			
	До 200 включ.			38	50						
	До 500 включ.			36	45						
08X17H15M3T (ЭИ-580)	До 500 включ.	490 (50)	196 (20)	35	45	-	-	До 200 включ.			
09X14H16Б (ЭИ-694)	До 60 включ.	490 (50)	196 (20)	35	50	-	-	131-156			
09X14H19B2BP (ЭИ-695P)		510 (52)	216 (22)			-	-				
10X14Г14Н4Т (ЭИ-711)		637 (65)	245 (25)			-	-		121-179		

СТ ЦКБА 010-2004

Продолжение таблицы 4

Марка стали или сплава	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства, не менее					Твердость	
		Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	HRC ²⁾	НВ
06ХН28МДТ (ЭИ 943)	До 200 включ.	510 (52)	216 (22)	36	40	-	-	До 200 включ.
	До 500 включ.			33	35			
15Х18Н12СЧТЮ (ЭИ 654), 15Х18Н12СЧТЮ-Ш (ЭИ 654-Ш)	До 60 включ.	715 (73)	372 (38)	25	40	80 (8,0)	-	155-170
08Х22Н6Т (ЭП 53)	До 60 включ.	589 (60)	343 (35)	20	45	-	-	140-200
	До 100 включ.			19	40	80 (8,0)		
	До 300 включ.			17	35	60 (6,0)		
08Х21Н6М2Т (ЭП 54)	До 60 включ.	590 (60)	345 (35)	25	45	80 (8,0)	-	140-200
	До 200 включ.	539 (55)	343 (35)	22	40	-	-	
	200-500	-	-	18	37	60 (6,0)	-	
07Х21Г7АН5 (ЭП 222)	До 60 включ.	686 (70)	363 (37)	40	50	130 (13,0) При -196 °С 120 (12) ¹⁾	-	До 207 включ.
07Х21Г7АН5-Ш		657 (67)	333 (34)					
03Х20Н16АГ6-Ш		637 (65)	343 (35)	30	-	При -196 °С 120 (12) ¹⁾	-	-
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164)		735 (75)	490 (50)	18	35	80 (8,0) При -196 °С 60 (6) ¹⁾	-	Свыше 229

Продолжение таблицы 4

Марка стали или сплава	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства, не менее					Твердость	
		Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/ см ² (кгс·м/см ²)	HRC ²⁾	НВ
X32H8 X32H8-Ш X32H8-ВД	До 60 включ.	637 (65)	490 (50)	20	45	80 (8,0)	До 26 включ	-
		931-1225 (95-125)	784-1078 (80 - 110)	10	-	10 (1,0)	32-39	-
		833-931 (85-95)	686 -784 (70-80)	15	-	40 (4,0)	26-32	-
ХН35ВТ	До 650 включ.	735 (75)	392 (40)		25	70 (7,0)	-	207-269
ХН35ВТ-ВД	До 200 включ.	830 (85)	490 (50)	18	40	60 (6,0)	-	
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765)	До 100 включ.	980 (100)	588 60)	20	25	60 (6,0)	-	270-320
ХН60ВТ (ЭИ 868)		686 (70)	343 (35)		30	70 (7,0)	-	190-250
10Х11Н23Т3МР (ЭП 33)		980 (100)	784 (80)		25	50 (5,0) При -196 °С 60 (6) ¹⁾	-	285-341
ХН62ВМКЮ (ЭИ 867)	До 60 включ.	1178 (110)	735 (75)	12	15	30 (3,0)	-	260-360
36НХТЮ (ЭИ 702)		1029 (105)	637 (65)	14	25	50 (5,0)	32-42	-
БрАЖМЦ 10-3-1,5	До 100 включ.	637 (65)	294 (30)	δ_{10} 15	25	40 (4,0)	-	170-200
БрАЖН 10-4-4	До 100 включ.	637 (65)	294 (30)	δ_{10} 5	-	-	-	200-240

СТ ЦКБА 010-2004

Окончание таблицы 4

Марка стали или сплава	Диаметр (толщина) заготовки, мм	Механические свойства, не менее					Твердость			
		Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	HRC ²⁾	НВ		
БрБ2	До 60 включ.	1274-1372 (130-140)	1176 -1923 (120-135)	δ_{10} 1-2	-	8-20 (0,8-2,0)	-	340-370		
ВТ1-0	До 100 включ	392 -539 (40-55)	-	20	50	100 (10)		131-163		
	101-150	350-539 (36-55)		17	32,5	50 (5,0)				
	151-250			15						
ОТ4	До 60 включ.	686-882 (70-90)		11	30	40 (4,0)		-	207-286	
	До 100 включ.			10						
	101-250	637-882 (65-90)		8,5	20	35 (3,5)				
ЗМ	До 100 включ.	540 (55)		491(50)	10	25			70 (7,0)	-
	Св.100 до 450 включ.				9	22			60 (6,0)	
	Св.450 до 650 включ				8	20			60 (6,0)	
ПТ-3В	До 100 включ.	638 (65)		589 (60)	10	25	70 (7)		-	
	Св.100 до 200 включ.		9		22	60 (6)				
<p>1) Для криогенной арматуры на давление свыше 50 кгс/см².</p> <p>2) См. примечания к измерениям твердости по шкале Роквелла (приложение В).</p>										

Т а б л и ц а 5 - Механические свойства при нормальной и повышенной температурах

Марка стали	Сортамент	Толщина, мм	Температура, °С	Механические свойства, не менее			
				σ_B , МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %
20	Заготовки из проката, поковки КП 195	до 300	20	390 (40)	195 (20)	20	40
			150	363 (37)	195 (20)	18	40
			200	363 (37)	195 (20)	17	40
			250	343 (35)	177 (18)	17	40
			300	333 (34)	157 (16)	17	40
			350	323 (33)	137 (14)	17	40
	Заготовки из проката, поковки КП 215	до 300	20	430 (44)	215 (22)	20	40
			150	412 (42)	206 (21)	18	40
			200	402 (41)	196 (20)	17	40
			250	402 (41)	196 (20)	17	40
			300	392 (40)	177 (18)	17	40
			350	373 (38)	157 (16)	17	40
	Поковки	до 800	20	353 (36)	175 (18)	20	40
			150	324 (33)	167 (17)	18	40
			200	304 (31)	167 (17)	17	40
			250	294 (30)	157 (16)	17	40
			300	284 (29)	147 (15)	17	40
			350	275 (28)	128 (13)	14	40
	Листовые заготовки	до 250	20	353 (36)	176 (18)	20	45
			150	324 (33)	157 (16)	19	45
			200	304 (31)	157 (16)	19	45
			250	294 (30)	147 (15)	19	45
			300	284 (29)	147 (15)	18	45
			350	275 (28)	137 (14)	18	45
22К	Поковки КП 195	до 800	20	390 (40)	195 (20)	18	38
			150	383 (39)	167 (17)	13	36
			200	373 (38)	167 (17)	13	36
			250	363 (37)	157 (16)	13	35
			300	353 (36)	157 (16)	13	34
			350	353 (36)	137 (14)	13	34
	Листы КП 215	до 170	20	430 (44)	215 (22)	18	40
			150	430 (44)	186 (19)	17	38
			200	430 (44)	186 (19)	17	38
			250	421 (43)	186 (19)	16	38
			300	412 (42)	186 (19)	17	39
			350	392 (40)	177 (18)	18	40

Продолжение таблицы 5

Марка стали	Сортамент	Толщина, мм	Температура, °С	Механические свойства, не менее						
				$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_{5} , %	ψ , %			
22К	Поковки КП 215	до 800	20	430 (44)	215 (22)	16	35			
			150	392 (40)	186 (19)	11	33			
			200	392 (40)	186 (19)	11	33			
			250	392 (40)	186 (19)	11	32			
			300	353 (3 6)	186 (19)	11	31			
			350	343 (35)	177 (18)	11	31			
10X18H9 10X18H9-ВД 10X18H9-Ш	Поковки из слитков	До 450 вкл. И 750 вкл. (для 10X18H9-ВД)	20	490 (50)	195 (20)	45	55			
			300	295 (30)	125 (13)	30	50			
			400	295 (30)	120 (12)	30	50			
			530	295 (30)	100 (10)	30	50			
	Листы, листовые штамповки из слитков	От 16 до 160	20	490 (50)	195 (20)	50	50			
			300	325 (33)	125 (13)	30	50			
			400	325 (33)	120 (12)	30	50			
			530	325 (33)	100 (10)	40	50			
			12X18H9 (10X18H9) 09X18H9	Заготовки из проката, поковки	до 300	20	491 (50)	196 (20)	38	45
						150	425 (43)	157 (16)	32	45
200	400 (41)	147 (15)				31	45			
250	380 (39)	137 (14)				29	45			
300	360 (37)	128 (13)				27	45			
Листы	до 160	20		491 (50)	196 (20)	50	50			
		150		392 (40)	167 (17)	38	50			
		200		392 (40)	157 (16)	37	50			
		250		373 (38)	147 (15)	35	50			
		300		363 (37)	137 (14)	33	50			
Трубы	Диаметром с 16 до 70 мм с толщиной стенки от 2,5 до 12 мм	20	491 (50)	196 (20)	40	55				
		150	392 (40)	167 (17)	33	53				
		200	392 (40)	157 (16)	32	52				
		250	373 (38)	147 (15)	30	52				
		300	363 (37)	137 (14)	28	52				
		350	353 (36)	128 (13)	27	51				
12X18H9Т	Заготовки из проката, поковки	до 150	20	540 (55)	196 (20)	37	45			
			150	432 (44)	157 (16)	30	45			
			200	412 (42)	157 (16)	28	45			
			250	412 (42)	147 (15)	25	45			
			300	412 (42)	147 (15)	23	43			
			350	402 (41)	147 (15)	22	42			
	Листы	до 160	20	530 (54)	235 (24)	38	45			
			150	422 (43)	186 (19)	30	42			
			200	402 (41)	186 (19)	27	42			
			250	402 (41)	177 (18)	26	42			
			300	402 (41)	177 (18)	24	41			
			350	392 (40)	177 (18)	23	40			

Продолжение таблиц 5

Марка стали	Сортамент	Толщина, мм	Температура, °С	Механические свойства, не менее			
				$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %
08X18H10T, 12X18H10T	Сортовой прокат, поковки из проката	до 200	20	491 (50)	196 (20)	38	40
			150	436 (44,6)	186 (19)	33	40
			200	417 (42,5)	181 (18,6)	31	40
			250	397 (40,5)	176 (18)	28	40
			300	377 (38,5)	172 (17,5)	26	40
			350	353 (36)	167 (17)	25	40
	Листы, штамповки, поковки из слитка	до 200	20	491 (50)	196 (20)	38	40
			150	426 (43,5)	181 (18,5)	31	40
			200	417 (42,5)	176 (18)	29	40
			250	382 (39)	167 (17)	27	40
			300	358 (36,5)	162 (16,5)	26	40
			350	333 (34)	157 (16)	25	40
		свыше 200	20	490 (50)	196 (20)	35	40
			150	421 (43)	172 (17,5)	31	40
			200	392 (40)	164 (16,7)	29	40
			250	368 (37,5)	152 (15,5)	27	40
			300	343 (35)	147 (15)	26	40
			350	314 (32)	137 (14)	25	40
Трубы	-	20	510 (52)	216 (22)	35	55	
		150	441 (45)	196 (20)	28	54	
		200	421 (43)	187 (19)	27	54	
		250	421 (43)	187 (19)	26	53	
		300	412 (42)	177 (18)	26	52	
		350	412 (42)	177 (18)	26	51	
08X18H10T-ВД (ТУ 14-1-2787)	Заготовки из проката	до 250	20	490 (50)	206 (21)	40	55
			250	397 (40,5)	176 (18)	28	40
			350	350 (36)	176 (18)	30	40
			450	314 (32)	157 (16)	20	40
			500	289 (29,5)	152 (15,5)	20	40
10X17H13M2T, 10X17H13M3T	Поковки и штамповки из слитков не более 15 т	до 60	20	510 (52)	196 (20)	37	50
			150	412 (42)	186 (19)	29	50
			200	392 (40)	177 (18)	27	50
	250		392 (40)	177 (18)	25	48	
	300		353 (36)	177 (18)	23	48	
	350		356 (36)	177 (18)	22	47	

Продолжение таблицы 5

Марка стали	Сортамент	Толщина, мм	Температура, °С	Механические свойства, не менее			
				$\sigma_{в}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0.2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	ψ , %
10X17H13M2T, 10X17H13M3T	Ковано- катаные заготовки	от 60 до 300	20	510 (52)	196 (20)	33	40
			150	412 (42)	186 (19)	26	40
			200	392 (40)	177 (18)	24	40
			250	392 (40)	177 (18)	22	38
			300	353 (36)	177 (18)	20	38
			350	353 (36)	177 (18)	20	38
	Листы	от 0,5 до 160	20	530 (54)	235 (24)	37	40
			150	432 (44)	226 (23)	29	40
			200	412 (42)	216 (22)	27	40
			250	412 (42)	216 (22)	25	38
			300	363 (37)	216 (22)	22	38
			350	363 (37)	216 (22)	22	38
14X17H2	Сортовой прокат, поковки	до 60	20	784 (80)	568 (58)	14	50
			250	638 (65)	510 (52)	12	35
			350	608 (62)	510 (52)	12	34
		до 200	20	687 (70)	540 (55)	12	40
			150	657 (67)	520 (53)	12	38
			200	657 (67)	520 (53)	12	36
			250	638 (65)	510 (52)	12	35
			300	638 (65)	510 (52)	12	34
			350	608 (62)	510 (52)	12	34
			ХН35ВТ (ЭИ 612)	Заготовки из проката, поковки, штамповки из проката	до 650	20	736 (75)
150	676 (69)	363 (37)				15	25
200	666 (68)	353 (36)				15	25
250	657 (67)	353 (36)				15	25
300	657 (67)	353 (36)				15	25
350	647 (66)	353 (36)				15	25
ХН35ВТ - ВД (ЭИ 612 - ВД)	Заготовки из проката, поковки, штамповки из проката	до 200	20	834 (85)	491 (50)	18	40
			150	785 (80)	451 (46)	14	35
			200	785 (80)	441 (45)	14	34
			250	765 (78)	441 (45)	14	32
			300	755 (77)	441 (45)	14	32
			350	746 (76)	441 (45)	14	32

Продолжение таблицы 5

Марка стали	Сортамент	Толщина, мм	Температура, °С	Механические свойства, не менее				
				σ_B , МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %	
07X16H4Б	Сортовой прокат	Диаметром, стороной квадрата до 180	20	882 (90)	735 (75)	13	50	
			150	830 (85)	710 (73)	12	50	
			200	770 (79)	700 (71)	11	50	
	Поковки	До 400	250	760 (78)	680 (69)	11	50	
			300	730 (75)	670 (68)	10	50	
			350	720 (74)	650 (66)	9	50	
ВГ1-0	Листы	Толщиной до 10,5	20	373 (38)	304 (31)	22	-	
			100	302 (31)	246 (25)	-	-	
		До 60	20	343 (35)	275 (28)	20	50	
			100	278 (28)	223 (23)	27	55	
			250	176 (18)	147 (15)	35	55	
		Прутки	До 65	20	392 (40)	294 (30)	20	50
	100			300 (31)	210 (22)	-	-	
	250			157 (16)	127 (13)	30	40	
	До 115		20	350 (36)	245 (25)	20	40	
			100	280 (29)	200 (21)	-	-	
			250	147 (15)	118 (12)	20	30	
	До 130		20	350 (36)	245 (25)	17	32	
			100	250 (26)	180 (18)	-	-	
			250	147 (15)	118 (12)	20	35	
	До 250		20	350 (36)	245 (25)	17	30	
			100	250 (26)	180 (18)	-	-	
			250	245 (25)	189 (19)	38	55	
	Трубы	Диаметром от 5 до 130 с толщиной стенки от 1 до 20	20	373 (38)	304 (31)	24	50	
			100	330 (34)	255 (26)	26	50	
			250	245 (25)	189 (19)	38	55	
	ЗМ	Прутки и поковки	До 100	20	540 (55)	491 (50)	10	25
				100	380 (39)	350 (36)	11	35
				250	320 (34)	300 (30,5)	-	-
			От 100 до 200	20	540 (55)	491 (50)	9	22
100				380 (39)	350 (36)	10	33	
250				320 (34)	300 (30,5)	-	-	
350				284 (29)	235 (24)	-	-	

Марка стали	Сортамент	Толщина, мм	Температура, °С	Механические свойства, не менее			
				$\sigma_{\text{в}}$, МПа (кгс/мм ²)	$\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	δ_5 , %	Ψ , %
ПТ-3В	Прутки и поковки	До 100	20	638	589	10	25
			50	596	529	9,2	22,6
			100	535	470	9,5	23,3
			350	343 (35)	294 (30)	-	-
		От 100 до 200	20	638	589	9	22
			50	596	529	9,2	22,6
			100	530	468	9,3	23,0
			350	343 (35)	294 (30)	-	-

Примечание - При необходимости проведения тепловых испытаний при температурах, не указанных в таблице 5, механические свойства при температуре принимаются в соответствии с действующей НД.

3.12 При необходимости использования заготовок из сталей и сплавов, марки которых не указаны в таблицах 4 и 5, а также в приложении А, их механические свойства принимаются в соответствии с действующими стандартами, ТУ, другой действующей НД и указываются в чертеже.

3.13 Нормы механических свойств в таблицах 3, 4, 5 приведены для продольного цилиндрического пятикратного образца по ГОСТ 1497 и ГОСТ 9651 и образца типа I по ГОСТ 9454 для испытания на ударный изгиб.

3.14 При определении механических свойств заготовок на поперечных, тангенциальных или радиальных образцах допускается снижение норм механических свойств по сравнению с испытаниями на продольных образцах на величины, указанные в таблице 6.

3.15 Заготовки должны быть подвергнуты термической обработке, если ее проведение предусмотрено конструкторской, производственно-технологической или другой НД, а для изделий АС также ПНАЭГ-7-008 и ПНАЭГ-7-009.

3.16 Вид термической обработки и ее режимы следует устанавливать в соответствии с действующими отраслевыми НД:

- для высоколегированных сталей, коррозионностойких и жаропрочных сталей – по СТ ЦКБА 016-2005;
- для углеродистых и легированных сталей – по СТ ЦКБА 026-2005 ①;
- для цветных сплавов на основе меди и никеля – по СТ ЦКБА 027-2005 ①.

При отсутствии в НД режимов термообработки на марку стали или уровень прочности, указанные в чертеже, термообработка производится по производственно-технологической документации (ПТД).

Т а б л и ц а 6 – Нормы снижения механических свойств сталей и сплавов

В процентах

Показатели механических свойств	Допускаемое снижение норм механических свойств					
	Арматура общепромышленного назначения				Арматура, поднадзорная надзорным органам и МО РФ	
	поперечные образцы	радиальные образцы	тангенциальные образцы		тангенциальные образцы	поперечные образцы
			заготовки диаметром до 300 мм	заготовки диаметром св. 300 мм		
Предел текучести	10	10	5	5	5	5
Предел прочности						
Относительное удлинение	50	35	25	30	20	20
Относительное сужение			40	20		
Ударная вязкость	50	40	25	30	25	30

Примечание – Для поковок типа колец, изготавливаемых раскаткой, нормы механических свойств, полученные при испытании тангенциальных образцов, устанавливаются по нормам для продольных образцов.

3.17 Требования, предъявляемые к заготовкам в части формы, размеров, качества поверхности, а также требования, предъявляемые к макроструктуре, и нормы оценки следует принимать:

- для поковок и штамповок по ГОСТ 8479, ГОСТ 25054 и др.;
- для заготовок из проката – по стандартам или техническим условиям на соответствующие виды проката.

Если в документе на поставку требования к макроструктуре отсутствуют, при проведении контроля макроструктуры предприятием-изготовителем изделий

макроструктура травленной поверхности при визуальном контроле не должна иметь рыхлости, трещин, пузырей, расслоений и флокенов. Допускается наличие участков повышенной травимости протяженностью не более 15 мм без нарушения сплошности металла.

3.18 Поверхностные дефекты следует удалять механическим способом с обеспечением плавных переходов в местах выборок.

Исправление поверхностных дефектов без последующей заварки мест выборки допускается при глубине выборки, не превышающей предельное отклонение номинальной толщины.

Дефекты на поверхностях, подлежащих механической обработке, допускаются без удаления, если глубина их, определяемая контрольной выборкой, не более 75 % припуска на механическую обработку – для поковок, плит, листов и 50 % припуска на механическую обработку для заготовок, получаемых штамповкой из листа.

Допускается заварка дефектных мест в случаях, когда глубина образовавшихся после удаления дефектов – выборок, не превышает 20 % от номинальной толщины заготовки, но не более 40 мм, входящих в чистовые размеры, а суммарная площадь выборки 2% от общей площади заготовки.

Контроль полноты удаления дефектов должен производиться визуальным контролем, травлением или цветной дефектоскопией.

Заварка и контроль мест ремонта производится в соответствии с действующей НД на предприятии.

Для заказов АС и судовой арматуры МО РФ должна быть разработана и согласована с головной материаловедческой организацией инструкция (или другой НД) по устранению дефектов.

3.19 По требованию чертежа должен производиться контроль сталей на содержание неметаллических включений. Фиксации подлежат следующие неметаллические включения (согласно ГОСТ 1778):

- оксиды строчечные (ОС);
- оксиды точечные (ОК);
- силикаты хрупкие (СХ);
- силикаты пластичные (СП);
- силикаты недеформирующиеся (СН);
- сульфиды (С);
- нитриды и карбонитриды строчечные (НС);
- нитриды и карбонитриды точечные (НТ).

Оценка проводится по пятибалльной шкале.

Загрязненность неметаллическими включениями металла заготовок сталей аустенитного, аустенито-мартенситного, аустенито-ферритного, ферритного, мартенсито-ферритного и мартенситного классов обычной плавки и переплава не должна быть более норм, указанных в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 – Нормы загрязненности высоколегированных коррозионностойких и жаропрочных сталей неметаллическими включениями

Вид включения	Допустимая величина загрязненности в баллах (максимально)			
	Обычная плавка		После переплава	
	максимальная	средняя	максимальная	средняя
Оксиды	3,0	2,5	2,0	1,5
Сульфиды	3,0	2,5	2,0	1,5
Силикаты	3,5	3,0	2,5	2,0
Нитриды и карбо- нитриды	4,0	3,5	3,5	3,0

П р и м е ч а н и я:
 1 Загрязненность заготовок оксидами, сульфидами, силикатами не является сдаточной и заносится в документ о качестве.
 2 Допустимые величины загрязненности относятся к каждому виду фиксируемых включений и не суммируются.

Загрязненность неметаллическими включениями металла заготовок сталей перлитного класса не должна быть более норм, указанных в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 - Нормы загрязненности сталей перлитного класса неметаллическими включениями

Вид включения	Допустимая величина загрязненности в баллах	
	максимальная	средняя
Оксиды	4,5	3,5
Сульфиды	4,0	3,5
Силикаты	4,5	3,5

3.20 По требованию чертежа должен производиться контроль на величину зерна для сталей аустенитного класса.

Величина зерна заготовок деталей арматуры АС должна быть не крупнее 3 номера ГОСТ 5639.

3.21 По требованию чертежа для стали аустенитного класса следует производить определение содержания ферритной фазы. Содержание ферритной фазы для заготовок деталей арматуры АС должно быть 0,5 – 10 %. **В сталях марок 10X18H9, 12X18H9, предназначенных для работы при $T \geq 500$ °С, содержание ферритной фазы 1 – 4 %.**

3.22 Заготовки, в соответствии с требованиями чертежа, должны подвергаться контролю ультразвуковыми методами (УЗК), методами капиллярной или, для сталей магнитных, магнито-порошковой дефектоскопии (МПД).

Поверхности заготовок, со стороны которых производится прозвучивание, должны быть механически обработаны до шероховатости не более Ra 6,3, а параллельные или концентрические – не более Rz 40 ①ГОСТ 2789.

Наружные и внутренние поверхности заготовок из труб должны быть механически обработаны до шероховатости по ГОСТ 2789 не более Ra 6,3 и Rz 40 ① соответственно.

3.22.1 Сплошность заготовок, изготавливаемых методом свободной ковки, прокатки, штамповки, по результатам УЗК должна удовлетворять следующим требованиям:

- фиксации подлежат несплошности с эквивалентной площадью S_0 и более;
- не допускаются несплошности с эквивалентной площадью S_1 и более;
- не допускаются несплошности, вызывающие при контроле прямым преобразователем ослабление донного сигнала до A_{S_0} и ниже;
- не допускаются несплошности с эквивалентной отражательной способностью от S_0

до S_1 , если они оценены как протяженные;

- минимальное допускаемое расстояние между учитываемыми несплошностями – 30 мм;

- не допускаются непротяженные несплошности эквивалентной площадью от S_0 до S_1 , если они образуют скопления из более чем n несплошностей при пространственном расстоянии между наиболее удаленными несплошностями, равном или меньшем толщины заготовки H . Максимально-допустимое количество несплошностей в скоплении вычисляется по формуле:

$$n = n_0 \cdot \frac{H}{100},$$

где $n_0 = 3$.

При вычислении n округляют до целого числа в сторону уменьшения.

Значения S_0 , S_1 в зависимости от класса стали и толщины заготовок для прямого и наклонного преобразователей приведены в таблице 9.

Т а б л и ц а 9 – Значения S_0 , S_1 (в мм^2) в зависимости от класса стали и толщины

заготовок для прямого и наклонного преобразователей

Класс стали	Толщина заготовки в направлении прозвучивания, мм	S_0 для групп		S_1 для групп	
		А	В	А	В
Для прямого преобразователя					
Аустенитные, мартенситные	до 100	5	5	7	15
	св. 100 до 200	5	10	10	20
	св. 200 до 300	7	15	15	30
	св. 300 до 400	10	15	20	30
	св. 400	20	20	20	50
Перлитные	до 150	7		20	
	св. 150 до 250	10		20	
	св. 250	15		30	
Для наклонного преобразователя					
Аустенитные, мартенситные, перлитные	до 100	5		15	
	св. 100 до 150	20		20	
	св. 150 до 200	40		40	
	св. 200 до 300	70		70	
	св. 300	100		100	
Примечания					
1 Данные по группе А распространяются на арматуру, подведомственную надзорным органам и МО РФ. Данные по группе В распространяются на арматуру общепромышленного назначения.					
2 Допускается по требованию КД (кроме арматуры АС и МО РФ) устанавливать для углеродистых и низколегированных сталей следующие критерии качества:					
– для поковок – 4п по ГОСТ 24507;					
– для листа – класс 1 по ГОСТ 22727;					
– для проката – группа качества 1 по ГОСТ 21120.					

3.22.2 Сплошность заготовок из труб по результатам УЗК должна удовлетворять

следующим требованиям:

Браковочная чувствительность настраивается по:

- испытательным образцам, выполненным в виде отрезка трубы с искусственными отражателями типа риски глубиной $(10 \pm 0,1) \%$ от толщины стенки, при состоянии поверхности труб по ГОСТ 9940 и ГОСТ 9941, и глубиной 4,5 % при состоянии поверхности по ТУ 14-3-197.

испытательным образцам, выполненным в виде отрезка трубы с отверстиями с плоским дном площадью 5 мм^2 при использовании раздельно-совмещенного преобразователя при толщине труб 10 мм и более.

Заготовки из труб с выявленными несплошностями S_2 больше или равными S_0

бракуются.

3.22.3 Сплошность заготовок деталей из листового проката, плит и листовых штамповок по результатам УЗК должна удовлетворять требованиям п.3.22.1.

3.22.4 Сплошность заготовок из сплавов типа ПТ-3В, 3М, 19, ВТ1-0, ОТ-4 по результатам УЗК должна удовлетворять требованиям ОСТ В5Р 5.9325.

3.23 Контроль капиллярной и (или) магнито-порошковой дефектоскопией следует производить на обработанных поверхностях деталей, находящихся под давлением, в местах перерезания волокон с толщиной стенки не более 8 мм, а также при наличии указаний в чертежах при толщине стенки более 8 мм. Место контроля должно быть указано в чертеже.

Трещины, закаты, подрезы, резкие западания наплавленного металла, заковы, близко расположенные поры образуют индикаторный след.

Округлый индикаторный след характеризуется отношением длины к ширине, равным или меньше трех.

Цепочкой следует считать три и более индикаторных следа, расположенных в одну линию, при расстоянии между следами 1,6 мм и менее.

Протяженный индикаторный след характеризуется отношением длины к ширине более трех.

Для заготовок, изготавливаемых методом облойной штамповки, контроль капиллярной дефектоскопией следует производить в местах обрезки облоя.

Не допускаются:

- протяженные индикаторные следы более 1 мм (для толщин более 8 мм - 2 мм);
- цепочки индикаторных следов;
- округлые индикаторные следы диаметром более 3 мм (для толщин более 8 мм - 4 мм);
- пять или более округлых индикаторных следов размером от 1 до 3 мм включительно на площади 40 см² с максимальной длиной данной площади 15 см.

Округлые индикаторные следы с наибольшим размером до 1 мм не учитываются вне зависимости от их расположения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4 Методы испытаний

4.1 Заготовки подвергаются испытаниям, в зависимости от указанной в чертеже группы испытаний, в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта.

4.2 Каждая заготовка должна быть подвергнута внешнему осмотру без применения увеличительных приборов, если чертежами или техническими условиями не предусмотрен другой метод контроля.

4.3 Отбор проб для химического анализа металла следует производить по ГОСТ 7565.

4.4 Химический анализ следует производить по ГОСТ 22536.0, ГОСТ 12365, ГОСТ 20560, ГОСТ 1652.1 – ГОСТ 1652.13, ГОСТ 18895 или другим методом, обеспечивающим точность определения, предусмотренную указанными стандартами.

4.5 Для определения механических свойств заготовок применяется один из следующих типов образцов: продольные, поперечные, радиальные или тангенциальные. Выбор типа образца производит предприятие-изготовитель, за исключением случаев, когда тип образца указан в чертеже.

Продольным следует считать образец, ось симметрии которого расположена параллельно оси заготовки.

Поперечным следует считать образец, ось симметрии которого расположена перпендикулярно оси заготовки.

Тангенциальным следует считать образец, ось симметрии которого расположена параллельно касательной к окружности заготовки.

Радиальным следует считать образец, ось которого расположена по радиусу заготовки.

4.6 Пробы для определения механических свойств заготовок группы испытаний VI отбирают из напусков, оставляемых на каждой заготовке, а групп IV и V – из напусков или из тела заготовки, для чего изготавливают добавочное число заготовок.

Пробы для образцов могут быть взяты из заготовок (не из напусков) посредством вырезки пустотелым сверлом или вырезом, получающихся при механической обработке заготовок.

Допускается образцы для механических испытаний поковок (штамповок) групп IV и V нарезать из пробы такого же или большего сечения, отдельно откованной из металла той же плавки, и по режиму, аналогичному для поковок. В этом случае, проба должна проходить все нагревы, в том числе под ковку или штамповку, а также одновременно с поковками данной партии термическую обработку.

Пробы для групп испытаний VII и VIII допускается отбирать любым способом из указанных для групп испытаний IV – VI.

4.7 Форма, размеры и место расположения напуска на пробы определяется чертежом поковки.

Размеры напуска на пробы должны быть достаточными для изготовления всех требуемых образцов.

При изготовлении одной поковки из слитка напуск на пробы должен быть со

СТ ЦКБА 010-2004

стороны прибыльной части.

На заготовках длиной свыше 3 м при соответствующем указании в НД, напуск на пробы должен быть предусмотрен с двух концов.

4.8 Напуск на пробы от заготовок из легированной и коррозионностойкой сталей должен отделяться холодным способом, а от заготовок из углеродистой и низколегированной стали – по усмотрению предприятия-изготовителя.

Образцы для механических испытаний не допускается подвергать наклепу, дополнительной термической обработке или каким-либо нагревам.

4.9. Образцы для механических испытаний поковок (штамповок) цилиндрической и призматической формы вырезают из припуска или из тела поковки (штамповки) на расстоянии $1/3$ радиуса или $1/6$ диагонали от наружной поверхности поковки (штамповки).

4.10 При выборе образцов из пустотелых или рассверленных поковок (штамповок) с толщиной стенки до 100 мм образцы вырезают на расстоянии $1/2$ толщины стенки поковки, а при толщине, свыше 100 мм – на расстоянии $1/3$ толщины стенки поковки от поверхности.

При изготовлении поперечных или тангенциальных образцов их ось должна проходить на том же расстоянии, что и для продольных образцов.

4.11 Место вырезки образцов из поковок (штамповок) нецилиндрической и непризматической формы, при отсутствии соответствующих указаний на чертеже детали, устанавливает предприятие-изготовитель.

4.12 Отбор проб для определения механических свойств заготовок из проката осуществляется в соответствии с ГОСТ 7564.

4.13 Количество образцов для механических испытаний от каждой пробы должно быть: один – на растяжение при комнатной температуре, два – на растяжение при повышенной температуре, два – на ударную вязкость. При отборе одной пробы от партии изготавливаются не менее двух разрывных образцов, количество образцов на межкристаллитную коррозию – в соответствии с ГОСТ 6032.

4.14 Изготовление образцов и испытание на растяжение при нормальной температуре производится по ГОСТ 1497 на образцах пятикратной длины с диаметром расчетной части 10 мм. Допускается применять образцы пятикратной длины с диаметром расчетной части 5-6 мм.

Изготовление образцов и испытание на растяжение при повышенных температурах производится по ГОСТ 9651.

4.15 Изготовление образцов и испытание на ударный изгиб при нормальной температуре и при температуре до минус 100 °С производится по ГОСТ 9454, а при

температуре ниже минус 100 °С – по ГОСТ 22848. Испытание производится на образцах тип 1 по ГОСТ 9454, если тип образца не указан в чертеже. Испытание заготовок диаметром до 16 мм или толщиной до 10 мм на ударный изгиб не производится.

Определение или подтверждение критической температуры хрупкости производится в соответствии с разделом 5, приложение 2 ПНАЭ Г-7-002.

4.16 Измерение твердости производится: по Бринеллю - по ГОСТ 9012, по Роквеллу – по ГОСТ 9013, по Виккерсу – по ГОСТ 2999 или другими методами по метрологически аттестованным методикам, принятым на заводе-изготовителе.

Если по техническим причинам невозможно производить испытание на твердость методом, указанным в чертеже, то допускается применять другой метод (в том числе метод Польди, твердомеры переносного типа и др.) для арматуры МО РФ - по согласованию с представителем заказчика, для арматуры АС – по согласованию с представителем надзорных органов.

4.17 Отбор образцов и испытание стойкости к МКК заготовок из высоколегированных сталей и сплавов следует производить по ГОСТ 6032. При необходимости испытания стойкости к МКК сталей и сплавов, марки которых не указаны в ГОСТ 6032, методика испытания должна быть указана в документации на изделие.

Сплав марки 06ХН28МДТ (ЭИ 943) испытывается по методу В или ВУ ГОСТ 6032. При этом в чертеже следует указывать оба метода: «...по методу В или ВУ ГОСТ 6032».

Для заготовок деталей АС испытание стойкости к МКК производится по методам А и АМУ ГОСТ 6032.

4.18 Высоколегированные стали и сплавы, упрочняемые термической обработкой (в том числе стали марок 14Х17Н2, 07Х16Н4Б и др.) провоцирующему нагреву не подвергаются и испытываются в том состоянии термической обработки, в котором они устанавливаются в изделие.

Заготовки из сталей марок 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б испытываются на стойкость к МКК по методу А ГОСТ 6032 без провоцирующего нагрева с кипячением 15 часов.

Сталь 14Х17Н2 является стойкой к МКК после термообработки в режимах, обеспечивающих твердость в интервалах НВ 229-285 и НВ 240-260, 07Х16Н4Б – с НВ 269-302.

Заготовки из стали 15Х18Н12С4ТЮ испытываются на стойкость к МКК по инструкции НИИХИММАШ «Метод испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии стали марок 02ХН22С6 (ЭП 794), и 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654)» в кипящей 72 %

СТ ЦКБА 010-2004

азотной кислоте, выдержка 24 часа. Испытание проводится после провоцирующего нагрева при 650 °С, выдержка 30 минут, охлаждение на воздухе. Выявление МКК производится по ГОСТ 6032.

4.19 Если заготовки (детали) в процессе изготовления изделия подвергаются технологическим нагревам, которые могут вызвать изменение механических или коррозионных свойств материала, то пробы должны быть также подвергнуты дополнительной термической обработке одновременно с данной партией заготовок или в аналогичных условиях.

4.20 Контроль макроструктуры производится на одном темплете от плавки для поковок, на двух темплетях – для заготовок из проката методом травления по ГОСТ 10243 или по методике завода-изготовителя.

Для прутков и поковок типа прутков с круглым, квадратным или прямоугольным сечением, а также поковок (штамповок), выполненных из проката, контроль должен осуществляться на любом торце поковки (штамповки), заготовки из проката.

Кольцевые поковки (штамповки), трубы с внешним диаметром до 2000 мм должны быть подвергнуты контролю на любом конце одной поковки (штамповки) или трубы. Площадь участка контроля не менее $T \times T$ (где T – толщина стенки). Плоские поковки (штамповки) и листы исследуются на любом торце в поперечном сечении. Площадь участка контроля f вычисляют по формуле:

$$f = \frac{1}{6} T \cdot B,$$

где T – толщина листа, B – ширина листа или поковки (штамповки).

Допускается производить контроль макроструктуры на пробах, предназначенных для вырезки образцов под механические испытания или на деталях. При изготовлении темплетов из деталей, темплеты отбираются поперек детали из ее средней трети.

4.21 Контроль загрязненности металла неметаллическими включениями производится методом Ш-4 ГОСТ 1778. Загрязненность металла неметаллическими включениями определяют на шести образцах от плавки.

Допускается использование головок разрывных образцов.

4.22 Контроль величины зерна заготовок из сталей аустенитного класса должен производиться металлографическим методом по ГОСТ 5639 на одной головке разрывного образца, испытанного при комнатной температуре.

4.23 Содержание ферритной фазы следует определять по РМД 2730.300.08.

4.24 Ультразвуковой контроль осуществляется:

- заготовок деталей изделий АС (поковок, штамповок, проката, листовых заготовок, плит, листовых штамповок, труб) по методике ПНАЭ Г-7-014;

- заготовок деталей, изготавливаемых методом свободной ковки, штамповки, прокатки, листовых заготовок для заказов судовой арматуры МО РФ – по ОСТ 5.9675. Для остальных заказов: по ОСТ 5.9675, ГОСТ 17410 или по инструкции завода-изготовителя арматуры. Инструкции должны быть составлены с учетом требований указанных выше документов и утверждены в установленном порядке.

4.25 Контроль капиллярной дефектоскопией для деталей арматуры АС следует производить по методике ПНАЭГ-7-018. Для всех остальных заказов контроль капиллярной дефектоскопией следует производить по РД 5.9537.

4.26 Контроль магнитной дефектоскопией следует производить:

- для деталей изделий АС и судовой арматуры МО РФ - по ПНАЭГ-7-015;
- для деталей изделий остальных заказов - по ГОСТ 21105.

5 Правила приемки

5.1 Заготовки принимаются партиями или индивидуально. Партии комплектуются предприятием-изготовителем из заготовок, изготавливаемых по одному чертежу. Условия комплектования партии приведены в таблице 1. Допускается объединять в партии заготовки, изготовленные из одной марки стали по разным чертежам, близкие по конфигурации и размерам.

5.2 Контроль и приемку заготовок следует производить по внешнему виду, размерам, химическому составу, сдаточным механическим характеристикам и результатам дополнительных испытаний, предусмотренных чертежом.

5.3 При наличии сертификатных данных по макроструктуре, химическому анализу, содержанию феррита и неметаллических включений проведения повторного контроля не требуется. Сертификатные данные являются сдаточными для данной плавки.

Сертификатные данные, по результатам испытаний на растяжение при нормальной и рабочей температурах, ударный изгиб, МКК, являются сдаточными для данной плавки, если металл применяется в состоянии поставки, удовлетворяет всем требованиям чертежа, и не подвергается по техпроцессу технологическим нагревам, требующим повторной проверки механических свойств и МКК.

При наличии сертификатных данных о проведении термической обработки на заводе-поставщике металлопродукции по режимам, указанным в стандарте или ТУ на поставку, допускается повторную термическую обработку не производить, если металл по техпроцессу не подвергается пластической деформации и удовлетворяет всем

СТ ЦКБА 010-2004

требованиям чертежа.

5.4 На заготовки арматуры АС и МО РФ должны быть разработаны технологические процессы или технологические инструкции, предусматривающие контроль качества на всех этапах производства в соответствии с требованиями КД, НД и ТУ, а при необходимости введены технологические паспорта, в которых качество выполненных технологических операций подтверждается подписью исполнителя, представителя службы технического контроля.

5.5 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей, производятся повторные испытания удвоенного количества образцов, взятых от той же партии заготовок, того вида испытаний, по котором получены неудовлетворительные результаты. Если после повторного испытания получены положительные показатели, вся партия заготовок считается годной.

5.6 При получении неудовлетворительных результатов контроля макроструктуры, после повторного испытания хотя бы на одной пробе, контролируется индивидуально каждая заготовка.

5.7 В случае неудовлетворительных результатов повторного контроля загрязненности металла неметаллическими включениями вся партия бракуется.

5.8 Если после повторного испытания механических свойств хотя бы один образец дает неудовлетворительные показатели, партию заготовок допускается подвергать повторной термической обработке.

5.9 Число повторных термических обработок должно быть не более двух. Дополнительные отпуска не считаются повторной термической обработкой и их количество не ограничивается. После каждой повторной термической обработки партия заготовок вновь предъявляется к приемке.

5.10 В случаях, когда крупные поковки, подвергающиеся нормализации с отпуском, не обеспечивают требуемых механических свойств после первой повторной термической обработки, допускается подвергать их улучшению, то есть второй повторной термической обработке.

5.11 Если какой-либо из образцов при испытании дает неудовлетворительные результаты из-за дефектов, обнаруженных при испытании в самом образце (неметаллические включения, трещины и т.п.), то данное испытание считается несостоявшимся и образец заменяется новым.

5.12 Результаты всех испытаний и режимы термической обработки предприятие-изготовитель заносит в соответствующие журналы.

5.13 Каждая принятая техническим контролем партия заготовок сопровождается документом о качестве, в котором указывается:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер заказа;
- номер чертежа;
- количество заготовок в партии и их масса;
- марка стали и обозначение стандарта или технических условий;
- химический состав, номер плавки;
- номер партии и группа заготовок;
- категорию прочности или механические свойства по группам IV, V и VI; нормы твердости для групп II и III; при необходимости метод испытания на отсутствие склонности к МКК по ГОСТ 6032 по группе VII или VIII и обозначение настоящего стандарта;
- результаты испытаний, предусмотренные настоящим стандартом;
- результаты дополнительных испытаний, предусмотренных чертежом или условиями заказа.

При изготовлении заготовок для использования на том же предприятии в документе о качестве не указывается:

- наименование предприятия;
- товарный знак;
- номер заказа;
- масса заготовок.

5.14 Предприятие-изготовитель обязано требовать выполнение «Специальных условий поставки» и «Условий поставки материалов, механизмов, приборов и оборудования для специальных судов» и **НП-071-06** от своих контрагентов, в том числе оформлять заказы на поставку материалов и полуфабрикатов в установленном порядке с указанием «для АС» или о соблюдении требований указанных выше правил.

5.15 Маркировку заготовок следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 7566 или по технической документации предприятия-изготовителя, разработанной на основании требований ГОСТ 7566.

6 Порядок оформления в чертежах технических требований, предъявляемых к деталям, изготавливаемым из заготовок

6.1 В основной надписи чертежей деталей, изготавливаемых из заготовок, должна быть указана марка материала со ссылкой на соответствующий стандарт или технические условия.

6.2 В технических требованиях, при необходимости, должны быть указаны:

- термообработка по НД. При отсутствии в НД режима термической обработки для марки материала или требуемый уровень механических свойств допускается указать необходимый режим термической обработки или сделать ссылку – «термообработка – по инструкции завода-изготовителя»;
- группа испытаний механических свойств – по таблице 1, категория прочности – по таблице 3 или требуемые механические свойства – по таблице 5 и обозначение настоящего стандарта. При проведении химико-термической обработки или закалки токами высокой частоты должны быть указаны: группа испытаний, вид термообработки, твердость и глубина слоя и обозначение настоящего стандарта;
- группа испытаний на МКК – по таблице 1, обозначение настоящего стандарта, метод испытания и ссылка на ГОСТ 6032 или другую нормативную документацию, определяющую методику контроля;
- вид и объем дополнительных испытаний;
- при отсутствии требования контроля механических свойств и стойкости к МКК в технических требованиях должна быть указана группа испытаний I и обозначение настоящего стандарта.

6.3 Примеры записи в технических требованиях:

6.3.1 Для заготовок без испытаний:

«Гр. I СТ ЦКБА 010-2004».

6.3.2 Для заготовок из стали 40 группы испытаний II с твердостью 262-311 НВ, режим термообработки в отраслевой документации отсутствует:

«Гр. II 262-311 НВ СТ ЦКБА 010-2004.

Термообработка по инструкции завода-изготовителя».

6.3.3 Для заготовок из стали 20 группа испытаний IV с КП 20, режим термообработки приведен в СТ ЦКБА 027-2005:

«Гр. IV КП 20 СТ ЦКБА 010-2004.

Термообработка по СТ ЦКБА 026-2005 ①».

6.3.4 Для заготовок из стали 08X18H10T термообработка по СТ ЦКБА 016-2005, группы испытаний механических свойств – IV с определением ударной вязкости при отрицательных температурах $KCU^{-196} \geq 118,0$ Дж/см² (12 кгс·м/см²) – требование стойкости к МКК по гр. VII и ультразвуковой контроль:

«Гр. IV $\sigma_{0,2} \geq 196$ МПа (20 кгс/мм²), $\delta_5 \geq 40$ %, КСУ⁻¹⁹⁶ $\geq 118,0$ Дж/см², (12 кгс·м/см²), гр. VII метод АМУ или А ГОСТ 6032-2003, 100 % УЗК по СТ ЦКБА 010-2004. Термообработка по СТ ЦКБА 016-2005».

6.3.5 Для заготовок из стали 14X17H2 термообработка по СТ ЦКБА 016-2005, группы испытаний II с твердостью 229-285 НВ и с требованием стойкости к МКК по группе VIII:

«Гр. II 229-285 НВ, гр. VIII метод А ГОСТ 6032-2003 (без провоцирующего нагрева, кипятить 15 часов) по СТ ЦКБА 010-2004. Термообработка по СТ ЦКБА 016-2005».

6.3.6 Для заготовок из стали 12X18H9T (лист) группа испытаний IV с определением механических свойств при температуре 20 °С (механические свойства по таблице 5) - $\sigma_B \geq 491$ МПа (50 кгс/мм²), $\sigma_{0,2} \geq 196$ МПа (20 кгс/мм²), $\delta_5 \geq 50\%$, $\psi \geq 50\%$; с определением механических свойств при температуре 250 °С (механические свойства по таблице 5) – $\sigma_B^{+250} \geq 373$ МПа (38 кгс/мм²), $\sigma_{0,2}^{+250} \geq 147$ МПа (15 кгс/мм²), $\delta_5^{+250} \geq 35$ %, $\psi^{+250} \geq 50\%$; с контролем на содержание неметаллических включений:

«Гр. IV $\sigma_B \geq 491$ МПа (50 кгс/мм²), $\sigma_{0,2} \geq 196$ МПа (20 кгс/мм²), $\delta_5 \geq 50\%$, $\psi \geq 50\%$; $\sigma_B^{+250} \geq 373$ МПа (38 кгс/мм²), $\sigma_{0,2}^{+250} \geq 147$ МПа (15 кгс/мм²), $\delta_5^{+250} \geq 35$ %, $\psi \geq 50$ %; контроль на содержание неметаллических включений по СТ ЦКБА 010-2004».

П р и м е ч а н и е – При проведении нескольких видов контроля обозначение настоящего стандарта указывается один раз в конце записи.

Приложение А
(справочное)

Т а б л и ц а А.1 - Марки стали в зависимости от диаметра (толщины) поковок и заготовок из проката требуемой категории прочности

Категории прочности	Диаметр (толщина) поковок и заготовок, мм				
	до 50	до 100	от 100 до 300	от 300 до 500	от 500 до 800
КП 175 (18)	Ст3*, 15*, 20*, 25	15*, 20*, 25, Ст 3*,	Ст 3*, 15*, 20*, 25*, Ст 5*	20*, 25*, 30*, Ст5*	20*, Ст5*, 30*, 35*
КП 195 (20)	Ст3*, 15*, 20*, 20Х*	Ст3*, Ст3Г*, 15*, 20*, 25*, 15Х*, 20Х*, 15ХМ*	Ст3*, 15ХМ*, 20*, 25*, 30*, Ст5*, 15Х*, 20Х*, 12Х1МФ*	Ст5*, 25*, 30*, 35*, 20Х*, 22К*, 20Х	Ст5*, 30*, 35*, 22К*, 45*
КП 215 (22)	Ст3*, 15*, 20*, 25*, 20Х*	20*, 25*, 10Г2*, 20*, 15ХМ*, 12Х1МФ*, Ст5*	20*, 25*, Ст5*, 30*, 35*, 20Х*, 15ХМ*, 10Г2*, 22К*, 16ГС*, 12Х1МФ*, 20	30*, 35*, 40*, 10Г2*, 22К*, 12Х1МФ*, 45*	30*, 35*, 40*, 22К*, 12Х1МФ*, 10Г2, 45*
КП 245 (25)	Ст5*, 35*, 20Х*	25*, 30*, 35*, Ст5*, 20Х*, 12ХМ*, 15ХМ*, 20ГС*	30*, 35*, 40*, 45*, 20Х, 12ХМ*, 15ХМ*, 16ГС*, 20ГС*, 12Х1МФ*, 09Г2С*	30*, 35*, 40*, 45*, 40, 25ГС*, 35ХМ*, 12Х1МФ*	45*, 25ГС*, 40Х*, 35ХМ*, 35*
КП 275 (28)	45*, 35Х*, 35	35*, 40*, 45*, 20Х, 25ГС*, 15ХМ*, 35Х*	25, 35, 40*, 45*, 50*, 20Х, 25ГС*, 12ХМ*, 15ХМ*, 35Г2*, 35ХМ*, 34ХМ (34ХМА)	40, 45, 40Х*, 25ГС*, 15ХМ*, 35ХМ*, 34ХМ (34ХМА), 35Х, 45*	40, 40Х, 25ГСА, 15Х1М1Ф, 35Х, 45
КП 315 (32)	45*, 45, 35Х	35, 45*, 50*, 40Х*, 45Х*, 15ХМ*, 50Г2*, 35ХМ*, 34ХМ (34ХМА), 45, 35Х	40, 45, 40Х*, 55*, 50Г2*, 35ХМ*, 40ХН*, 20Х, 34ХМ (34ХМА), 45*	45, 45Х*, 40Х, 40ХН*, 38ХГН, 34ХН1М	40Х, 45Х*, 45Х, 40ХН*, 38ГН*, 45, 40ХН
КП 345 (35)	35Х, 15ХМ, 20ХМ, 40, 35	40, 45, 40Х*, 50Г2*, 45Х*, 50Х*, 15ХМ*, 35ХМ*, 38ХГН*, 20ХМ, 15ХМ, 35Х, 40Х	45, 15ХМ, 20Х, 40Х, 45Х*, 50Х*, 50Г2*, 40, 35Х	40Х, 45Х*, 40ХН, 50Х*, 38ХГН	45Х, 50Х, 38ХГН, 35ХМ, 15Х1М1Ф, 34ХМ (34ХМА), 40ХН
КП 395 (40)	35Х, 40Х, 20ХМ	45, 30Х, 40Х, 50Г2*, 15ХМ, 30ХМА, 40ХН, 30ХГС*, 34ХН1М*, 18ХГТ, 35Х, 20ХМ	35Х, 40Х, 45Х, 34ХМ, 35ХМ, 40ХФА, 40ХН, 38ХГН, 15Х1М1Ф, 34ХН1М*, 34ХМ (34ХМА)	40Х, 45Х, 40ХН, 35ХМ, 38ХГН, 40ХФА, 34ХМ (34ХМА)	40ХН, 35ХМ, 38ХГН, 34ХМ (34ХМА), 40ХН2МА
КП 440 (45)	35Х, 40Х, 18ХГТ	40Х, 35ХМ, 40ХН, 38ХГН, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 30ХМА, 15ХМ, 30ХГСА, 35Х, 18ХГТ	40Х, 45Х, 35ХМ, 40ХН, 30ХМА, 35ХМА, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 45ХНМ*, 34ХМ (34ХМА), 30ХГСА	45Х, 35ХМ, 40ХН, 34ХН1М, 38ХГН, 45ХНМ, 34ХМ (34ХМА), 40ХН2МА	40ХН, 34ХН1М, 45ХНМ*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА

Окончание таблицы А.1

Категории прочности	Диаметр (толщина) поковок и заготовок, мм				
	до 50	до 100	от 100 до 300	от 300 до 500	от 500 до 800
КП 490 (50)	35Х, 40Х, 18ХГТ, 30ХГСА	55, 55Х, 35Х, 40Х, 45Х, 15ХМ, 35ХМ, 30ХГСА, 30ХМА, 38ХМ, 38ХГН, 40ХН, 25Х1МФ	40Х, 45Х, 35ХМ, 40ХФА, 40ХН, 30ХГСА, 35ХГСА, 38ХГН, 25Х2М1Ф*, 25Х1М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 34ХН1М, 30ХН2МФА, 45ХНМ*, 34ХМ(34ХМА)	34ХН1М, 30ХН2МФА, 40ХН2МА, 45ХНМ, 40ХН	34ХН1М, 40ХН2МА
КП 540 (55)	35Х, 40Х, 18ХГТ, 30ХГСА	38ХС, 40ХН, 40ХФА, 38ХГН, 34ХН1М, 25Х1М1Ф, 30ХГСА, 40Х	45Х, 50Х, 35ХН, 40ХН, 30ХНМА, 40ХФА, 35ХГСА, 38ХГН, 34ХН1М, 40ХН2МА, 38Х2МЮА	34ХН1М, 40ХН2МА, 38Х2МЮА	45ХНМ, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА
КП 590 (60)	18ХГТ, 30ХГСА, 40ХН	45Х, 38ХС, 38ХГ, 35ХГСА, 35ХМ, 40ХН, 45ХН, 38ХГН, 30ХН3А, 25Х1МФ, 30ХГСА, 38Х2МЮА	50Х, 34ХНМА, 40ХН, 25Х1М1Ф, 38Х2МЮА, 35ХНМА, 30ХГСА, 34ХН1М, 36ХН2МА, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х2М1Ф, 40ХН2МА, 34Х1МА, 45ХНМ	34ХН1М, 40ХН2МА, 45ХНМ, 40ХН2МА, 36Х2Н2МФА, 38Х2МЮА	40ХН2МА, 45ХНМ, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА
КП 640 (65)	30ХГСА, 40ХН, 30ХГТ	45Х, 50Х, 45ХН, 30ХГСА, 35ХГСА, 34ХН1М, 30ХГТ, 12ХН2А, 38Х2МЮА	34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*, 36Х2Н2МФА, 38Х2МЮА	34ХН3М, 38ХН3МА, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 36Х2Н2МФА	38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М, 35ХН1М2ФА, 36Х2Н2МФА
КП 685 (70)	30ХГТ, 40ХН, 12ХН3А	30ХГТ, 30ХГСА, 20ХН3А, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А, 25Х2М1Ф*, 34ХН1М, 34ХН3М*, 40ХН2МА, 38Х2МЮА	50ХФА, 25Х1М1Ф, 25Х2МФ1, 34ХН3М*, 34ХН1М, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 40Х2МА, 36Х2Н2МФА, 38Х2МЮА	34ХН3М*, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 38ХН2МА, 18Х2Н4МА, 45ХНМ, 38Х2Н2МА	38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М, 35Х2Н2МФА
КП 735 (75)	30ХГТ, 40ХН, 12ХН3А	34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*, 40Х2Н2МА, 38Х2Н2МА, 36Х2Н2МФА, 38Х2МЮА	34ХН3М*, 40ХН2МА, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 18Х2Н4МА, 36Х2Н2МФА, 38Х2МЮА	34ХН3М, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА	34ХН3М, 38ХН3МФА
КП 785 (80)	40ХН, 40ХН2МА, 38Х2МЮА	18Х2Н4ВА, 38ХН3МФА*, 34ХН3МА*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА, 38Х2МЮА, 36Х2Н2МФА	34ХН1МА, 34ХН3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 40ХН2МА, 38Х2Н2М	34ХН3МА, 38ХН3МФА, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА	38ХН3МФА
КП 834 (85)	40ХН2МА, 36Х2Н2МФА	36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА	38ХН3МФА	38ХН3МФА	-
КП 883 (90)	38ХН3МФА, 36Х2Н2МФА	36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА	38ХН3МФА	-	-
КП 981 (100)	38ХН3МФА	38ХН3МФА	38ХН3МФА	-	-

Примечание – Заданная категория прочности «*» обеспечивается после нормализации или нормализация с отпуском; для остальных марок сталей соответствующая категория прочности обеспечивается закалкой с отпуском.

**Приложение Б
(справочное)**

Т а б л и ц а Б.1 - Критическая температура хрупкости

Марка стали	Критическая температура хрупкости, °С	Источник информации
22К	40	ТУ 302.02.092
20	20	ОСТ 108.030.113
15ГС	20	
16ГС	20	
07Х16Н4Б	-10	ТУ 5.961.11503
25Х1МФ	20	В.И.Горынин «Предотвращение хрупких разрушений высокопрочных крепежных деталей энергетического оборудования»
38ХНЗМФА	- 40	
<p>Пр и м е ч а н и е - Механические свойства при 20 °С: сталь 25Х1МФ - $\sigma_b = 1010$ МПа, $\sigma_{0,2} = 905$ МПа, $\delta = 16$ %, $\psi = 61,2$ %, $KCV = 825$ кДж/м²; сталь 38ХНЗМФА - $\sigma_b = 1100$ МПа, $\sigma_{0,2} = 980$ МПа, $\delta = 16,2$ %, $\psi = 59,8$ %, $KCV = 1060$ кДж/м².</p>		

Приложение В

Примечания к измерениям твердости по шкале «С» Роквелла

Значения твердости (HRC) указаны в соответствии с ГОСТ 8.064-94 для измерений рабочими средствами измерений, воспроизводящими шкалы «С» Роквелла от Государственного специального эталона.

До введения в действие ГОСТ 8.064-94 (01.01.1997 г.) значения твердости при введении Государственного эталона обозначались HRC_Э. Таким образом, значения твердости, приведенные в стандарте (HRC) соответствуют по численности значениям применяемым ранее HRC_Э.

В документации, разработанной до 1980 года, числа твердости указаны до введения государственного специального эталона. Перевод численных значений производится по таблице В.1, которая соответствует ранее применявшемуся ГОСТ 8.064-79.

Т а б л и ц а В.1 – Перевод чисел твердости HRC шкалы «С» Роквелла, воспроизводимой Государственным специальным эталоном, в числа твердости HRC шкалы «С» Роквелла, ранее применявшейся в промышленности (ГОСТ 8.064-79)

HRC (HRC _Э до1997 г.)	HRC*	HRC (HRC _Э до1997 г.)	HRC*	HRC (HRC _Э до1997 г.)	HRC*	HRC (HRC _Э до1997 г.)	HRC*
20,0	17,8	32,0	30,2	44,0	42,5	56,0	54,9
20,5	18,3	32,5	30,7	44,5	43,0	56,5	55,4
21,0	18,8	33,0	31,2	45,0	43,5	57,0	55,9
21,5	19,3	33,5	31,7	45,5	44,1	57,5	56,4
22,0	19,9	34,0	32,2	46,0	44,6	58,0	56,9
22,5	20,4	34,5	32,7	46,5	45,1	58,5	57,4
23,0	20,9	35,0	33,2	47,0	45,6	59,0	58,0
23,5	21,4	35,5	33,8	47,5	46,1	59,5	58,5
24,0	21,9	36,0	34,3	48,0	46,6	60,0	59,0
24,5	22,4	36,5	34,8	48,5	47,1	60,5	59,5
25,0	23,0	37,0	35,3	49,0	47,7	61,0	60,0
25,5	23,5	37,5	35,8	49,5	48,2	61,5	60,5
26,0	24,0	38,0	36,3	50,0	48,7	62,0	61,0
26,5	24,5	38,5	36,8	50,5	49,2	62,5	61,6
27,0	25,0	39,0	37,4	51,0	49,7	63,0	62,1
27,5	25,5	39,5	37,9	51,5	50,2	63,5	62,6
28,0	26,0	40,0	38,4	52,0	50,7	64,0	63,1
28,5	26,6	40,5	38,9	52,5	51,3	64,5	63,6
29,0	27,1	41,0	39,4	53,0	51,8	65,0	64,1
29,5	27,6	41,5	39,9	53,5	52,3	65,5	64,6
30,0	28,1	42,0	40,5	54,0	52,8	66,0	65,2
30,5	28,6	42,5	41,0	54,5	53,3	66,5	65,7
31,0	29,1	43,0	41,5	55,0	53,8	67,0	66,2
31,5	29,6	43,5	42,0	55,5	54,3	67,5	66,7

* Значение твердости до введения государственного специального эталона.

П р и м е ч а н и я:

1 Промежуточные значения находятся методом линейной интерполяции.

2 Числа твердости в колонках HRC допускается округлять до значений, кратных 0,5.

Приложение Г
(справочное)

Перечень ссылочных нормативных документов

1	ГОСТ 380-94	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
2	ГОСТ 1050-88	Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические требования
3	ГОСТ 1497-84	Металлы. Методы испытания на растяжение
4	ГОСТ 1652.1-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди
	ГОСТ 1652.2-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца
	ГОСТ 1652.3-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа
	ГОСТ 1652.4-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца
	ГОСТ 1652.5-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова
	ГОСТ 1652.6-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы
	ГОСТ 1652.7-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута
	ГОСТ 1652.8-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка
	ГОСТ 1652.9-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения серы
	ГОСТ 1652.10-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия
	ГОСТ 1652.11-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля
	ГОСТ 1652.12-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния
	ГОСТ 1652.13-77	Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора
5	ГОСТ 1778-70	Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений
6	ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
7	ГОСТ 2999-75	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
8	ГОСТ 4543-71	Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
9	ГОСТ 5632-72	Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
10	ГОСТ 5639-82	Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
11	ГОСТ 6032-2003	Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии
12	ГОСТ 7564-97	Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
13	ГОСТ 7565-81	Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава
14	ГОСТ 7566-94	Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
15	ГОСТ 8479-70	Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
16	ГОСТ 9012-59	Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
17	ГОСТ 9013-59	Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
18	ГОСТ 9454-78	Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
19	ГОСТ 9651-84	Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах
20	ГОСТ 10243-75	Методы испытаний и оценка макроструктуры

СТ ЦКБА 010-2004

21	ГОСТ 12344-2003	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
	ГОСТ 12345-2001	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
	ГОСТ 12346-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
	ГОСТ 12347-77	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
	ГОСТ 12348-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
	ГОСТ 12349-83	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама
	ГОСТ 12350-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
	ГОСТ 12351-2003	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия
	ГОСТ 12352-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
	ГОСТ 12353-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта
	ГОСТ 12354-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена
	ГОСТ 12355-78	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
	ГОСТ 12356-81	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана
	ГОСТ 12357-84	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
	ГОСТ 12358-2002	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка
	ГОСТ 12359-99	Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
	ГОСТ 12360-82	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора
	ГОСТ 12361-2003	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия
	ГОСТ 12362-79	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия
	ГОСТ 12363-79	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена
	ГОСТ 12364-84	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия
	ГОСТ 12365-84	Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония
22	ГОСТ 12503-75	Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.
23	ГОСТ 12560.1-78	Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод определения кобальта и серебра
24	ГОСТ 17410-78	Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии

Зам. 1

25	ГОСТ 18175-78	Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки
26	ГОСТ 18895-97	Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
27	ГОСТ 19281-89	Прокат из стали повышенной прочности
28	ГОСТ 19807-91	Титан и сплавы титановые деформированию. Марки
29	ГОСТ 20072-74	Сталь теплоустойчивая. Технические условия
30	ГОСТ 20560-81	Стали легированные и высоколегированные. Общие требования к методам анализа
31	ГОСТ 21105-87	Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
31a	ГОСТ 21120-75	Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии
32	ГОСТ 22178-76	Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия
33	ГОСТ 22536.0-87	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Общие требования к методам анализа
	ГОСТ 22536.1-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения общего углерода и графита
	ГОСТ 22536.2-87	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения серы
	ГОСТ 22536.3-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения фосфора
	ГОСТ 22536.4-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения кремния
	ГОСТ 22536.5-87	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения марганца
	ГОСТ 22536.6-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения мышьяка
	ГОСТ 22536.7-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения хрома
	ГОСТ 22536.8-87	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения меди
	ГОСТ 22536.9-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения никеля
	ГОСТ 22536.10-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения алюминия
	ГОСТ 22536.11-87	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения титана
	ГОСТ 22536.12-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения ванадия
	ГОСТ 22536.14-88	Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения циркония
34	ГОСТ 22727-88	Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля
35	ГОСТ 22848-77	Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при температурах от минус 100 до минус 269 °С
36	ГОСТ 24507-80	Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.
37	ГОСТ 25054-81	Поковки из коррозионноустойчивых сталей и сплавов. Общие технические условия
38	ГОСТ 26364-90	Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия
39	ПНАЭ Г-7-002-86	Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» (Нормы расчета)
40	ПНАЭ Г-7-008-89	Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (Правила АЭУ)

41	ПНАЭ Г-7-009-89	Оборудование и трубопроводы АЭУ. Сварка и наплавка. Основные положения (ОП)
42	ПНАЭ Г-7-010-89	Оборудование и трубопроводы АЭУ. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля
43	ПНАЭ Г-7-014-89	Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть I».
44	ПНАЭГ-7-015-89	Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль
45	ПНАЭГ-7-018-89	Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль
46	НП-068-05	Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования
46а	НП-071-06	Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии
47	ПБ 10-573-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
48	ПБ 03-585-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
49	ОСТ 5.9125-84	Поковки стальные. Общие технические требования
50	ОСТ В5Р 9325-79	Поковки и прутки кованные из сплавов ПТ-3В, 3М и 19. Технические условия
51	ОСТ 5.9634-75	Сварные соединения конструкций судовых энергетических установок из стали аустенитного и перлитного классов и железоникелевых сплавов
52	ОСТ 5.9675-88	Контроль неразрушающий. Заготовки металлические. Ультразвуковой метод контроля сплошности
53	СТ ЦКБА 027-2005	Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей из цветных сплавов на основе меди и никеля. Типовой технологический процесс
54	ОСТ 90266-86	Прутки катаные крупногабаритные из титановых сплавов. Технические условия
55	РД 5.9537-80	Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и конструкции металлические. Капиллярные методы и средства контроля качества поверхности
56	СТ ЦКБА 026-2005	Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс
57	РМД 2730.300.08-03	Определение содержания ферритной фазы магнитным методом в хромоникелевых сталях аустенитного и аустенито-ферритного классов

СТ ЦКБА 010-2004

58	СТ ЦКБА 005.1-2003	Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 1. Основные требования к выбору материалов
59	СТ ЦКБА 016-2005	Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионностойких сталей, коррозионностойких и жаропрочных сплавов
61	УП 01-1874-62	Условия поставки материалов, механизмов, приборов и оборудования для специальных судов
62	Инструкция	Метод испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии стали марок 02X8H22C6 (ЭП 794) и 15X18H12C4TЮ (ЭИ 654). НИИХИММАШ, ГИАП
63	ТУ 14-1-2787-79	Сталь сортовая коррозионностойкая марок 08X18H10T-ВД (ЭИ 914-ВД) и 10X18H10T-ВД (ЭП 502-ВД)

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)			Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых					
1	5, 28, 32, 42	49, 50, 51	3	53	Изм.1	Пр.36 от 26.06.06		26.06.06

Генеральный директор ЗАО «НПФ «ЦКБА»	Айриев В.А.
Первый заместитель генерального директора – директор по научной работе	Тарасьев Ю. И.
Заместитель генерального директора – главный конструктор	Ширяев В.В.
Начальник отдела стандартизации	Дунаевский С.Н.
Исполнители:	
Руководитель подразделения разработчика	Ольховская С.Г.
Ведущий специалист по металловедению	Снегур И.З.
Инженер-коррозионист	Новикова Т.Е.
Инженер по НМК	Зубкова Т.Е.
Согласовано:	
Председатель ТК 259	Власов М.И.
Заместитель начальника 1024 ВП МО	Хапин А.А.

СОГЛАСОВАНО

ОАО «НИИХИММАШ»
Зам.генерального директора
письмом №
7064-21-8/517 П.А.Харин
«29» июля 2004 г.

СОГЛАСОВАНО

ФГУП ЦНИИКМ «Прометей»
Зам.генерального директора
письмом №
6-11/2021 Г.П. Карзов
«22» декабря 2004 г.

СОГЛАСОВАНО

РОСТЕХНАДЗОР
Зам. начальника управления по
регулированию безопасности
атомных станций
письмом №
06-04/106 В.А.Гривизирский
«7» февраля 2005 г.
Начальника управления
технического надзора
письмом №
09-03/220 В.С.Котельников
«08» февраля 2005 г.